


どんぐり公園

除染前 $1.50 \mu\text{Sv/h}$
 除染後 $0.37 \mu\text{Sv/h}$

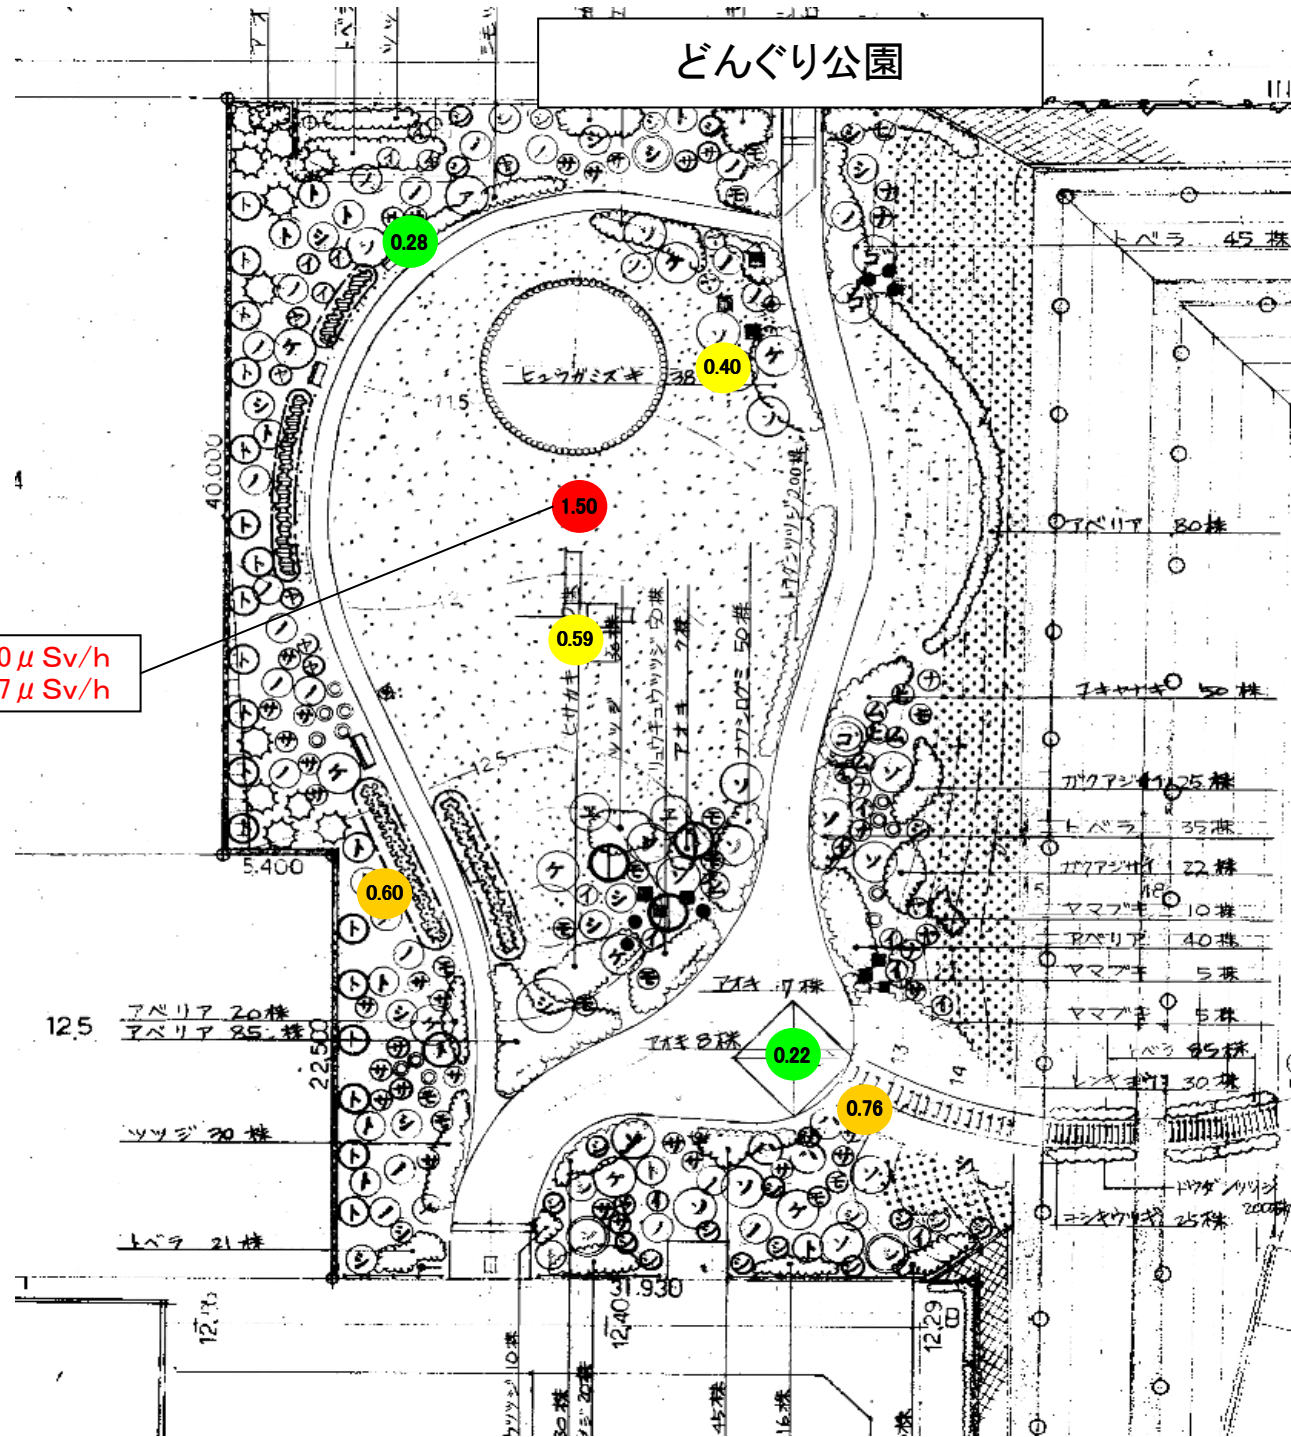

1.0 $\mu\text{Sv/h}$ を超える箇所については、
除染作業を実施しました。

凡例	
($\mu\text{Sv/hr}$)	
●	$1.0 \leq$
●	0.60-0.99
●	0.40-0.59
●	0.20-0.39
●	0.10-0.19
●	< 0.1