


01-25	02-21	
04-05	05-01	05-02
	05-06	05-07



凡 例				
	記 号	種 別		
管の表示		導 入 管		
		風 水 導 入 管		
		工 業 用 水 管		
		配 水 管		
		配水管に準ずる給水管		
		給 水 不 明 管		
		勘 査 管		
		制 水 弁		
		調 制 水 弁		
		消 火 栓 接 口		
		消 火 栓 分 口		
		空 気 弁 付 消 火 栓		
		空 気 弁		
		カムレバー付空気配管弁		
	弁類の表示		突 合 点	
		片 邊 弁		
		警 報 弁		
		逆 止 弁		
		逆 止 閥		
		不 通 水 流 止 (ストッパー)		
		不 通 水 割 止 弁		
		配 池		
		井 戸		
		量 水 器		
		元 止 水 栓		
		ポン プ		
		受 水 槽		
管の材質		ADP	ADGP	A形ダクタイル鉄管
		KDP	KDGP	K形ダクタイル鉄管
	TDp	TDGP	T形ダクタイル鉄管	
	QXDP	QXDP	G×G形ダクタイル鉄管	
	NSDP	NSDP	N×S形ダクタイル鉄管	
	SD DP	SD DP	S形ダクタイル鉄管	
	ACP	ACP	鉄 線 セ ン ト 管	
	VP		硬質塩化ビニル管	
	SP		鋼 管	
	PP		ポリプロピレン管	
	HP		コンクリート管	
	FE		ポリエチレン管	
			鋼 管	
	HMP		耐腐蝕性硬質塩化ビニル管	
	SUS		ステンレス管	
SDP		建築用塩化ビニル樹脂管		
SOPPB		建築用塩化ビニル樹脂管		
NLP		建築用塩化ビニル樹脂管		
YLP		ナロウコウチング鋼管		
DKC○パイプ	DKC○パイプ	DKC○パイプ		
ETC		不 明 管		
フレキシブル管		フレキシブル管		
可とう管		可とう管		

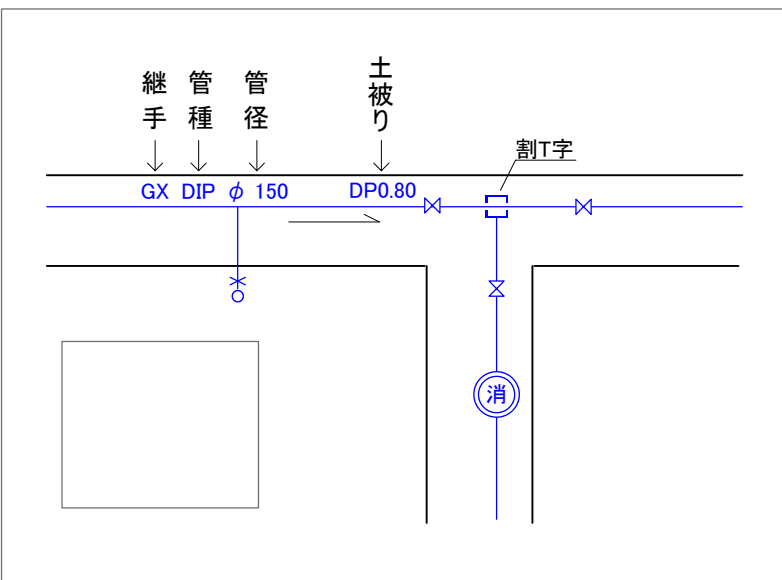

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承願います。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

05-01