


守谷市

02-21		
05-01	05-02	05-03
05-06	05-07	05-08



凡 例		
	記 号	種 別
管の表示		排水 管
		風 水 湯 水 管
		工 業 用 水
		配 水 管 に 準 る 給 水 管
		給 水 管
		給 水 不 閉 管
		給 水
		給 水
		給 水
		給 水
井栓の表示		制 水 弁
		制 水 弁
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
管の材質	A BIP A B CIP	A 無鉛タフタリ鉄鋼管
	K DCP K D CDP	K 無鉛タフタリ鉄鋼管
	T DCP T D CDP	T 無鉛タフタリ鉄鋼管
	OX DCP OX D CDP	OX 無鉛タフタリ鉄鋼管
	NS DCP NS D CDP	NS 無鉛タフタリ鉄鋼管
	S D DCP S D CDP	S 無鉛タフタリ鉄鋼管
	ACP ACP	鉛 結 晶 セ メ ン ト 管
	VP	硬質塩化ビニル管
	SP	銅 管
	PP	ポリプロピレン管
	HP	コンクリート管
	FE	ポリエチレン管
	GP	銅 管
	HVP	耐腐食性硬質塩化ビニル管
	SUS	ステンレス管
	SGP	硬質塩化ビニルタフタリ鉄鋼管
	SGPFB	硬質塩化ビニルタフタリ鉄鋼管
VLP	硬質塩化ビニルタフタリ鉄鋼管	
NCP	ナイロビコンクリート管	
DKOコンパイプ	DKOコンパイプ	
ETC	不 明	
フレキシブル管	フレキシブル管	
可とう管	可とう管	

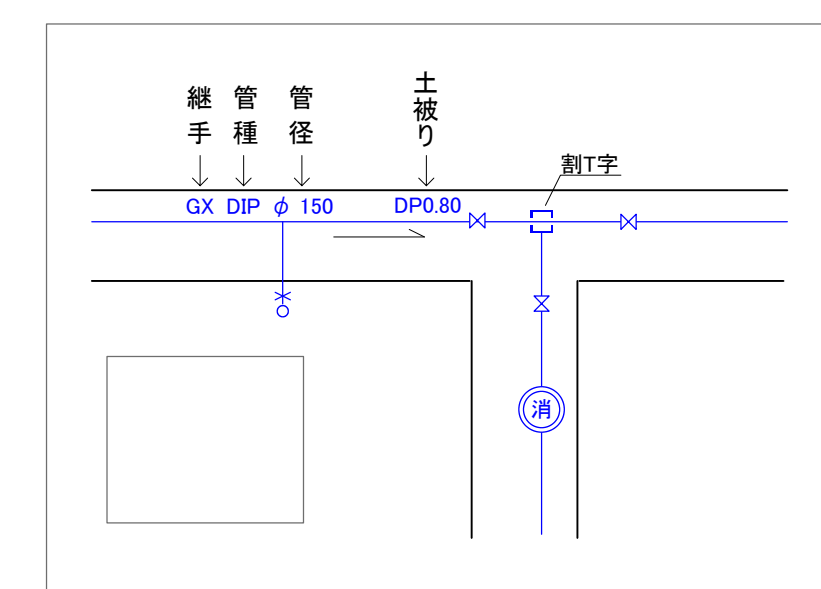

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m