


		02-24
05-02	05-03	05-04
05-07	05-08	05-09



凡 例				
	記 号	種 別		
管の表示		導水管		
		排水導水管		
		工業用水		
		配水管		
		配水管に準ずる給水管		
		給水管		
		給水本管		
		排水管		
		制水弁		
		開閉水弁		
		消火栓出口		
		消火栓入口		
		空気弁付消火栓		
		空気弁		
		カナルローテック式空弁		
		変圧点		
		片方止り		
	井筒の表示		警 備	
		検定弁		
		雨水入孔		
		検定開口		
		不衝水制水弁(ストップ)		
		不衝水割字		
		配水池		
		井 戸		
		量水器		
		止水栓		
		元止水栓		
		ポンプ		
		受水槽		
管の材質		A DP	A DCP	A形ダクタイル鉄管
		K DP	K DCP	K形ダクタイル鉄管
		T DP	T DCP	T形ダクタイル鉄管
		GX DP	GX DCP	GX形ダクタイル鉄管
		NS DP	NS DCP	NS形ダクタイル鉄管
	SIL DP	SIL DCP	S形ダクタイル鉄管	
	ACP	ACP	E線セメント管	
	VP		硬質塩化ビニル管	
	SP		鋼	
	PP		ポリプロピレン	
	HP		コンクリート管	
	PE		ポリエチレン	
	GP		銅 管	
	HDP		耐衝撃性硬質塩化ビニル管	
	SUS		ステンレス管	
	SGP		硬質塩化ビニルライニング鋼管	
	SGPB		硬質塩化ビニルライニング鋼管	
	VLP		硬質塩化ビニルライニング鋼管	
	NCP		ナロウコヤング鋼管	
	DKC0-バブ		DKC0-バブ	
ETC		未 明		
フレキシブル管		フレキシブル管		
呼び径		同とう径		

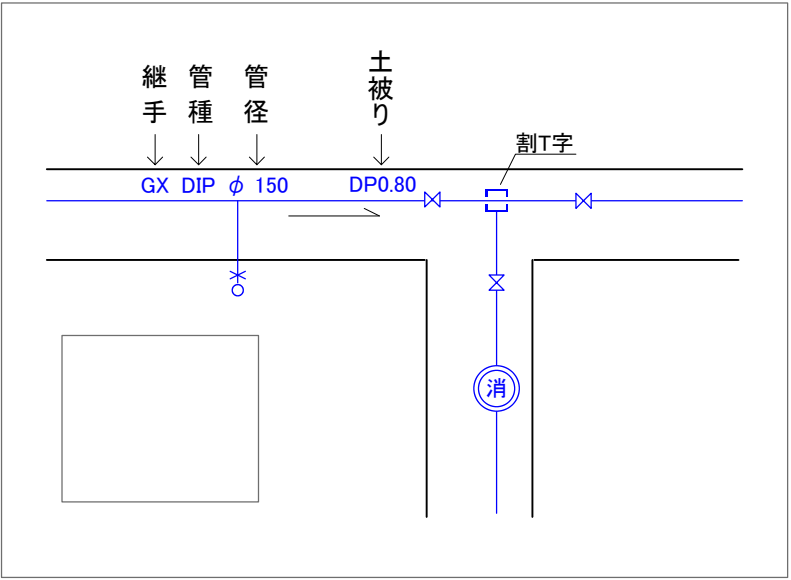

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

