


06-01	06-02	06-03
06-06	06-07	06-08
06-11	06-12	06-13



凡 例		
	記 号	種 別
管の表示		導水管
		風水導水管
		工業用水管
		配水管
		配水管で導する給水管
		給水管
		給水不明管
		輸 送 管
		製氷管
		調製水井
		消火栓出口
		消火栓入口
		空気弁付消火栓
		空気弁
		カムレバーロック式空気弁
井柱の表示		変 圧 点
		片 立 井
		管 欄
		排 送 井
		雨水入孔
		排 送 網
		不飽和排水溝(スリッパ)
		不 飽 和 水 割 干
		配 水 池
		井 戸
		量 水 栓
		止 水 栓
		元 止 水 栓
		ポンプ
		突 水 機
管の材質	A DDP	A形ポリウレタン継ぎ管
	K DDP	K形ポリウレタン継ぎ管
	T DDP	T形ポリウレタン継ぎ管
	GX DDP	GX形ポリウレタン継ぎ管
	NS DDP	NS形ポリウレタン継ぎ管
	SE DDP	SE形ポリウレタン継ぎ管
	ACP	緑 色 セ ン タ ー 管
	VP	硬質塩化ビニール管
	PP	鋼 管
	SP	ボロボロレン管
	HP	コンクリート管
	PE	ポリエチレン管
	GP	鉛 管
	HPF	鉛管単性塩化ビニール管
	SUS	ステンレス管
SGP	硬質塩化ビニールラミネート管	
SGPBV	硬質塩化ビニールラミネート管	
VLP	硬質塩化ビニールラミネート管	
NGP	ナイロブコニング鋼管	
DKC-1パイプ	DKC-1パイプ	
ETC	不 明 管	
フレキシブル管	フレキシブル管	
可とう管	可とう管	

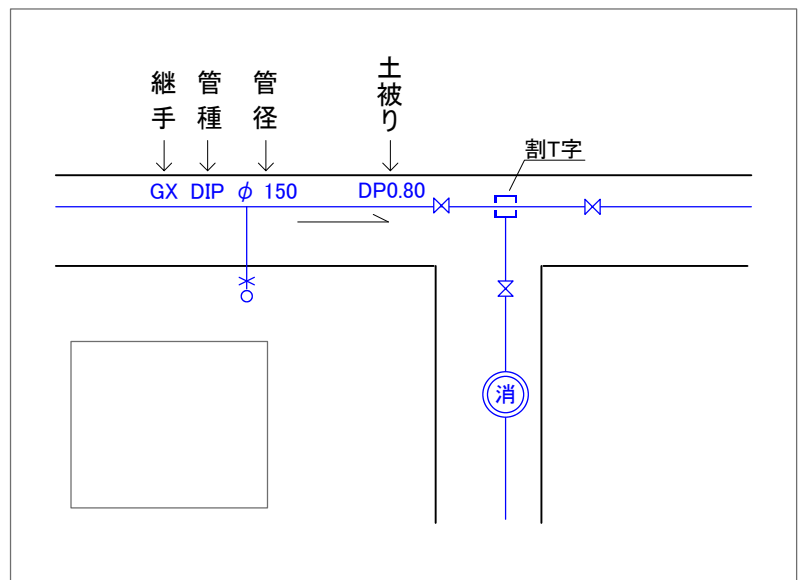

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場有があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承願います。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m