


|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 06-08 | 06-09 |       |
| 06-13 | 06-14 | 06-15 |
| 06-18 | 06-19 | 06-20 |



| 凡 例       |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
|           | 記 号       | 種 別          |
| 管の表示      |           | 導 入 管        |
|           |           | 風 量 導 入 管    |
|           |           | 工 業 用 水 管    |
|           |           | 配 水 管        |
|           |           | 配水管に導ずる給水管   |
|           |           | 給 水 管        |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
|           |           | 給 水 不 明 管    |
| 井筒の表示     |           | 制 水 弁        |
|           |           | 開 制 水 弁      |
|           |           | 消 火 栓 井 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
|           |           | 消 火 栓 及 口    |
| 管の材質      |           | カムレバー        |
|           |           | 突 出 点        |
|           |           | 片 邊 井        |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
|           |           | 警 報          |
| A DDP     | A DGP     | A形ダクト用鉄線管    |
| K DCP     | K DCP     | K形ダクト用鉄線管    |
| T DCP     | T DCP     | T形ダクト用鉄線管    |
| QX DCP    | QX DCP    | GX形ダクト用鉄線管   |
| NS DP     | NS DCP    | NS形ダクト用鉄線管   |
| SS DP     | SS DCP    | SS形ダクト用鉄線管   |
| ACP       | ACP       | 緑 線 セ ン ト 管  |
| VP        |           | 硬質塩化ビニル管     |
| SP        |           | 銅 管          |
| PP        |           | ポリプロピレン管     |
| HP        |           | コンクリート管      |
| PE        |           | ポリエチレン管      |
|           |           | 銅 管          |
| HMP       |           | 耐腐蝕性硬質塩化ビニル管 |
| SUS       |           | ステンレス管       |
| SDP       |           | 建築用塩化ビニル樹脂管  |
| SOPB      |           | 建築用塩化ビニル樹脂管  |
| YLP       |           | 建築用塩化ビニル樹脂管  |
| NCP       |           | ナロウコネクション管   |
| DCOコネクション | DKOコネクション |              |
| ETC       |           | 不 明 管        |
| フレキシブル管   | フレキシブル管   |              |
| 可とう管      | 可とう管      |              |

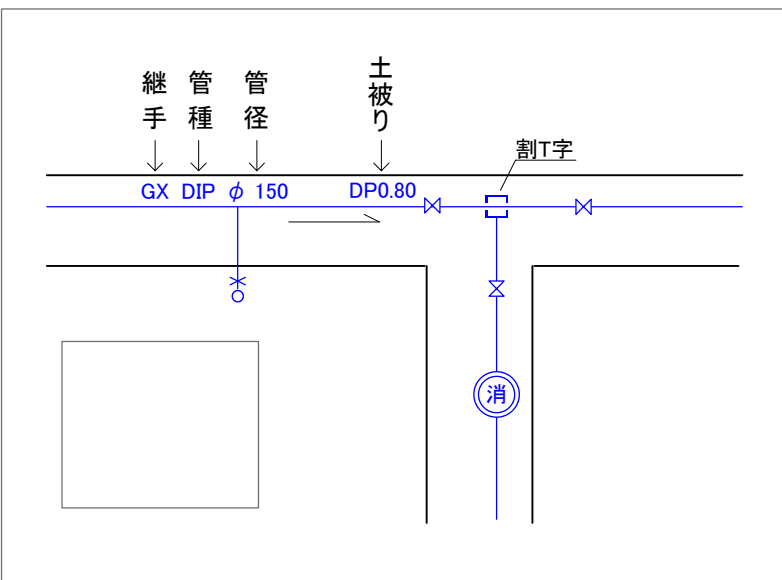

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m