


05-23	05-24	05-25
09-03	09-04	09-05
09-08	09-09	09-10



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		噴水導水管	
		工業用水	
		配水管	
		配水管に準ずる給水管	
		給水管	
		給水不燃管	
		熱管	
		制水弁	
		調製水弁	
		消火栓車口	
		消火栓出口	
		空気を付消火栓	
		空気弁	
		カムレバー付空気弁	
		変圧点	
		片流管	
		循環管	
	弁鎖の表示		閉鎖弁
			開鎖弁
		閉鎖閥	
		開鎖閥	
		不可動式制水用（ストップバ）	
		可動式制水用（ストップバ）	
		配水池	
		井戸	
		流量計	
		止水栓	
		元止水栓	
		ポンプ	
		受水槽	
管の材質		A DDP A C DDP	A形タテラシ鋼鉄管
		K DDP K C DDP	K形タテラシ鋼鉄管
		T DDP T C DDP	T形タテラシ鋼鉄管
		GX DDP GX C DDP	GX形タテラシ鋼鉄管
		NS DDP NS C DDP	NS形タテラシ鋼鉄管
	SIL DDP SIL C DDP	S形タテラシ鋼鉄管	
	ACP ACP	鉛 練 セ メ ン ト 管	
	VP	硬質塩化ビニル管	
	PP	銅 管	
	SP	ボロボロレン管	
	HP	コンクリート管	
	PE	ポリエチレン管	
	GF	ガラス管	
	NOP	耐酸性塩化ビニル管	
	SUS	ステンレス管	
	SGP	硬質塩化ビニルコウティング鋼管	
SDPB	硬質塩化ビニルコウティング鋼管		
VLP	硬質塩化ビニルコウティング鋼管		
NCP	ナイロンコウティング鋼管		
DKC○パイプ	DKC○パイプ		
ETC	不 明 管		
フレキシブル管	フレキシブル管		
呼び名	同しと名		

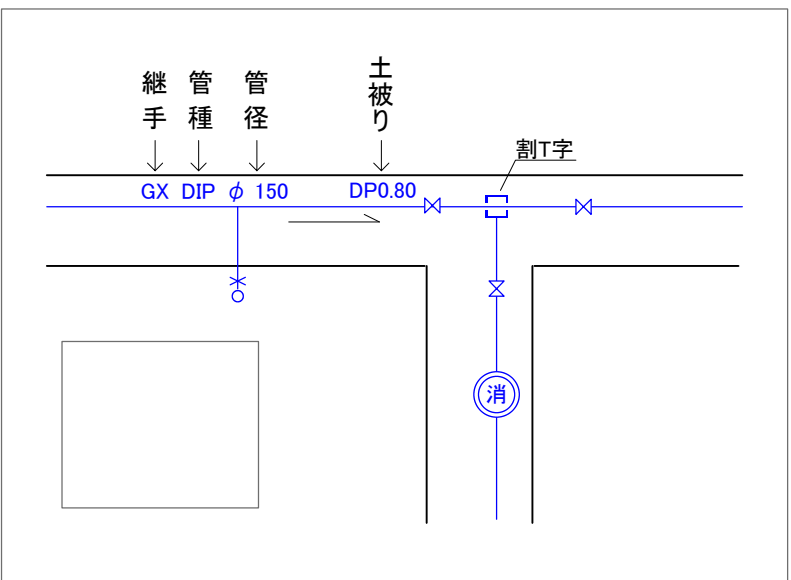

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

09-04