


守谷市

08-10	09-06	09-07
08-15	09-11	09-12
08-20	09-16	09-17



凡 例		
	記 号	種 別
管の表示		導水管
		排水・湯水管
		工業用水
		配水管
		配水管に準ずる給水管
		給水管
		給水不明管
		耐 震
		耐火管
		開閉水井
弁類の表示		消火栓入口
		消火栓出口
		空気弁付湯火栓
		空気弁
		カムレバードロックス空気弁
		変 化 点
		片 邊 弁
		警 報
		錶 立 弁
		雨 水 孔
		錶 況 照
		不燃水制水弁(ストッパー)
		不 燃 水 割 T 字
		配 水 池
		井 戸
	管の材質	
		止 水 栓
		元 金 水 栓
		ポ ン プ
		受 水 槽
A DDP		A形タテタテ線継管
K DDP		K形タテタテ線継管
T DDP		T形タテタテ線継管
GX DDP		Gx形タテタテ線継管
NS DDP		NS形タテタテ線継管
S S DDP		S S形タテタテ線継管
ACP		鉄 鋼 セ メント 管
VP		硬質塩化ビニル管
PP		樹脂 管
SP		ポリプロピレン管
HP		ポリウレタン管
PE		ポリエチレン管
GP		樹脂 管
HVP		耐寒型硬質塩化ビニル管
SUS		ステンレス
SUP	硬質塩化ビニルナリソラニンゴ継管	
SGP内	硬質塩化ビニルナリソラニンゴ継管	
NCP	硬質塩化ビニルナリソラニンゴ継管	
VLP	ナイロブコチャング継管	
DCH-TMFB	Dクロムドバイ	
ETC	不 明 管	
フレキシブル管	フレキシブル管	
可引管	引きうる管	

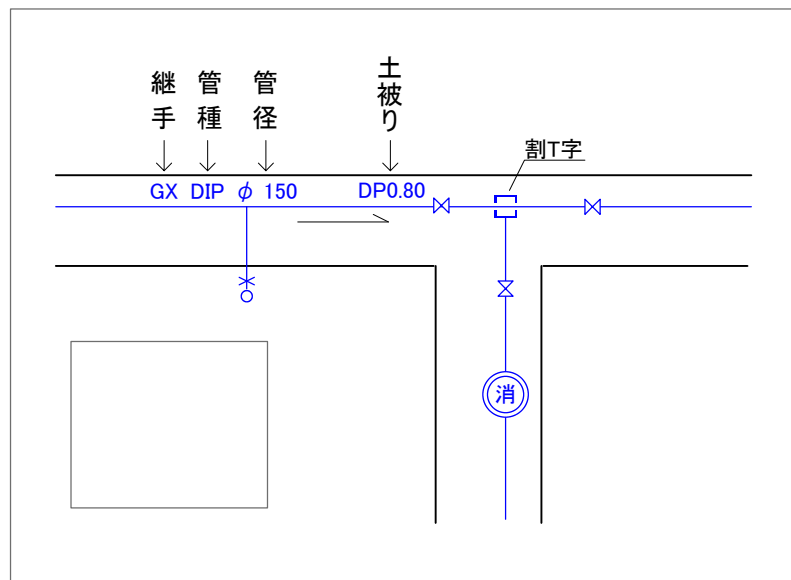

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

