


守谷市

08-15	09-11	09-12
08-20	09-16	09-17
08-25	09-21	09-22



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		排水導水管	
		工業用水管	
		配水管	
		配水管に導する給水管	
		給水管	
		給水不明管	
		輸 送 管	
		製氷管	
		調製氷井	
		消火栓出口	
		消火栓入口	
		空気併付消火栓	
		空気井	
		カムレバーロック式空気井	
井柱の表示		変圧点	
		井底井	
		管 欄	
		井底井	
		取水点	
		井底井	
		井底井	
		井底井	
		井底井	
		井底井	
		井底井	
		井底井	
		井底井	
		井底井	
		井底井	
管の材質		配水管	
		井 戸	
		取水栓	
		止水栓	
		元止水栓	
		ポンプ	
		受水機	
	A DDP	A DDP	A形タライ管継ぎ管
	K DDP	K DDP	K形タライ管継ぎ管
	T DDP	T DDP	T形タライ管継ぎ管
	GX DDP	GX DDP	GX形タライ管継ぎ管
	NS DDP	NS DDP	NS形タライ管継ぎ管
	SE DDP	SE DDP	SE形タライ管継ぎ管
	ACP	ACP	緑 線 セ ン タ ー 管
	VP		硬質塩化ビニール管
PP		鋼 管	
SP		ポリプロピレン管	
HP		コンクリート管	
PE		ポリエチレン管	
GP		鉛 管	
HDPE		耐衝撃性高密度ポリエチレン管	
SS		ステンレス管	
SGP		硬質塩化ビニール・ガラス繊維管	
SGPB		硬質塩化ビニール・ガラス繊維管	
VLP		硬質塩化ビニール・ガラス繊維管	
NGP		ナイロブコニング鋼管	
DKC・パイプ		DKC・パイプ	
ETC		不 明 管	
フレキシブル管		フレキシブル管	
可とう管		可とう管	

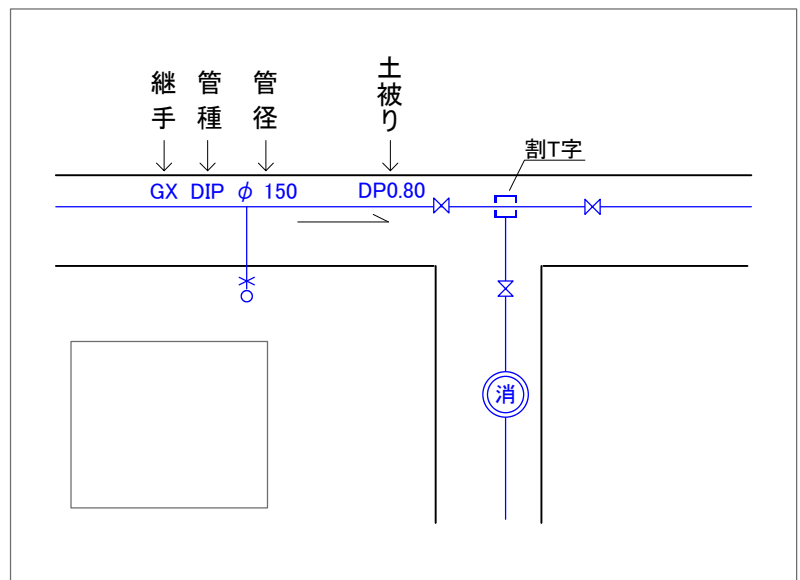

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

