


守谷市

09-14	09-15	10-11
09-19	09-20	10-16
09-24	09-25	10-21



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		噴水導水管	
		工業用水	
		配水管	
		配水管に準ずる給水管	
		給水管	
		給水不燃管	
		熱管	
		制水弁	
		節制水弁	
		消火栓車口	
		消火栓出口	
		空気を付消火栓	
		空気弁	
		カラムレバー	
		変圧弁	
		片流弁	
		逆止閥	
	弁種の表示		蝶形弁
			開水人孔
		蝶形閘	
		不動式制水栓（ストップバルブ）	
		不 動 水 割 子	
		配水池	
		井 戸	
		量水器	
		止水栓	
		元止水栓	
		ポンプ	
		受水槽	
管の材質		A DDP A CDDP	A形タテラシ線鉄管
		K DDP K CDDP	K形タテラシ線鉄管
		T DDP T CDDP	T形タテラシ線鉄管
		GX DDP GX CDDP	GX形タテラシ線鉄管
		NS DDP NS CDDP	NS形タテラシ線鉄管
		SIL DDP SIL CDDP	S形タテラシ線鉄管
		ACP ACP	珪 藻 セ メ ン ト 管
		VP	硬質塩化ビニル管
	PP	鋼 管	
	SP	ボロボロレン管	
	HP	コンクリート管	
	PE	ポリエチレン管	
	GP	鉛 管	
	HDP	耐酸性塩化ビニル管	
	SUS	ステンレス管	
	SGP	硬質塩化ビニルコウティング鋼管	
	SGPB	硬質塩化ビニルコウティング鋼管	
VLP	硬質塩化ビニルコウティング鋼管		
NCP	ナイロンコウティング鋼管		
DKC○パイプ	DKC○パイプ		
ETC	不 明 管		
フレキシブル管	フレキシブル管		
呼び名	同と違う		

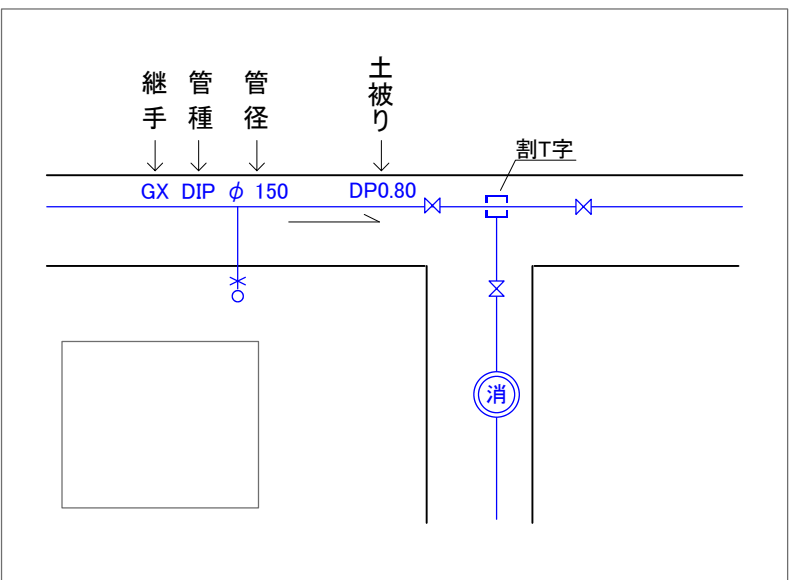

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

