


守谷市

10-19	10-20	11-16
10-24	10-25	11-21
15-04	15-05	16-01



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		風通し排水管	
		工業用水管	
		配水管に接する給水管	
		給水管	
		給水不明管	
		勘定管	
		熱水管	
		調製水井	
		消火栓兼口	
		消火栓兼口	
		消火栓兼口	
		空気弁付消防栓	
		空気弁	
		カルバートワーク空気弁	
	井栓の表示		変換点
		片流れ井	
		普通井	
		線路井	
		雨水人孔	
		線路井	
		不燃水喉水弁(ストッパー)	
		不 断 水 割 T 字	
		配水池	
		井 戸	
		変 換 点	
		止 水 栓	
		ポンプ	
		変換機	
管の材質		A DDP A DGP	A形ガラス繊維管
		K DDP K DGP	K形ガラス繊維管
	T DDP T DGP	T形ガラス繊維管	
	GX DDP GX DGP	GX形ガラス繊維管	
	NS DDP NS DGP	NS形ガラス繊維管	
	S S DDP S S DGP	S S形ガラス繊維管	
	ACP ACP	石 綿 セメント管	
	VP	硬質塩化ビニル管	
	PP	鋼 管	
	SP	ポリプロピレン管	
	HP	コンクリート管	
	FE	ポリエチレン管	
	GP	鋼 管	
	HWP	耐衝撃性塩化ビニル管	
	SIS	ステンレス管	
	SOP	建築用塩化ビニル樹脂管	
SOP/B	建築用塩化ビニル樹脂管		
NLP	建築用塩化ビニル樹脂管		
VUP	ナロコウティング鋼管		
DKC○パイプ	DK○コトパイプ		
ETC	不 明 管		
フレキシブル管	フレキシブル管		
可引管	可とう管		

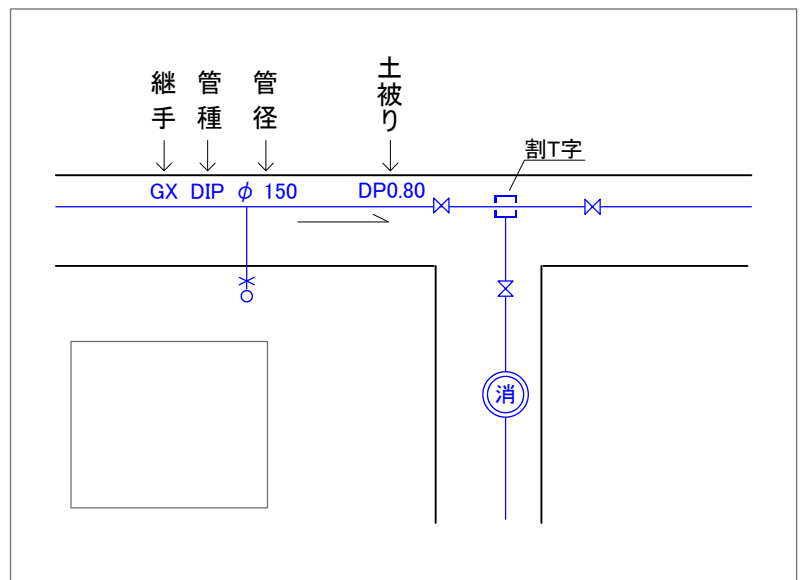

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m