


1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

11-09	11-10	12-06
11-14	11-15	12-11



凡 例		
	記 号	種 別
管の表示		導水管
		風水導水管
		工業用水
		配水管
		配水管に連なる給水管
		給水管 給水管不明管 輸 送
井枝の表示		制水弁
		開閉弁
		消火栓兼口
		消火栓兼口
		空気弁付消火栓
		空気弁
		カムレバー
		変化点
		片落弁
		警 報
		排泥弁
		雨水人孔
		排泥剤
		不潔水制水弁(ストッパー)
		不潔水割T字
		配水管
		井 戸
		量水器
		止 止水栓
		完全 止水栓
	ポンプ	
	受水槽	
管の材質	A DCP A DCP	A形ポリウレタン縁組管
	K DCP K DCP	K形ポリウレタン縁組管
	T DCP T DCP	T形ポリウレタン縁組管
	GX DCP GX DCP	GX形ポリウレタン縁組管
	NS DCP NS DCP	NS形ポリウレタン縁組管
	SE DCP SE DCP	SE形ポリウレタン縁組管
	ACP ACP	石 綿 セ メント 管
	VP	硬質塩化ビニール管
	SP	鋼 管
	PP	ポリプロピレン管
	HP	コンクリート管
	FE	ポリエチレン管
	GP	硬質塩化ビニール管
	HWP	耐衝撃性硬質塩化ビニール管
	SUS	ステンレス管
	SGP	硬質塩化ビニールラミネーティング管
	VSP	硬質塩化ビニールラミネーティング管
	NCP	ナイロロンラミネーティング鋼管
DQ=コトパイプ	D=コートパイプ	
ETC	不 説	
フレキシブル管	フレキシブル管	
引込管	引込管	

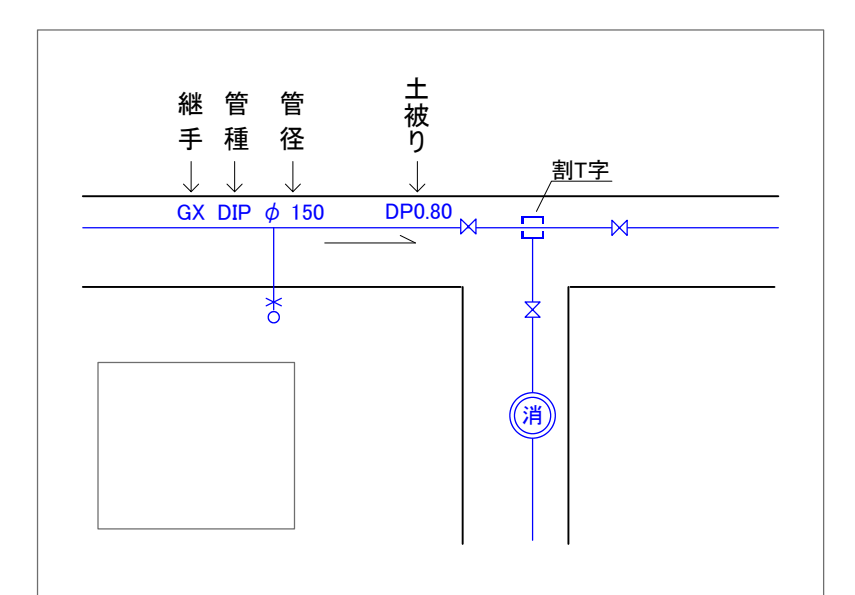

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。