


12-06		
12-11	12-12	12-13
12-16	12-17	12-18



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		儀水導水管	
		工業用水	
		配水管	
		配水管に導する給水管	
		給水管	
		給水不燃管	
		熱管	
		製氷管	
		調製氷井	
		消火栓導口	
		消火栓出口	
		空気を付消火栓	
		空気井	
		カムレバー付空気井	
		変圧点	
		片流管	
		管帽	
	井継の表示		継目弁
			閉水人孔
		継目継	
		不燃水継ぎ管（スリッパ）	
		不 断 水 割 丁	
		配水池	
		井 戸	
		量水栓	
		止水栓	
		元止水栓	
		ポンプ	
		受水槽	
管の材質		A DGP	A形タテラシ線鉄管
		K DGP	K形タテラシ線鉄管
		T DGP	T形タテラシ線鉄管
	GX DGP	GX形タテラシ線鉄管	
	NS DGP	NS形タテラシ線鉄管	
	SE DGP	SE形タテラシ線鉄管	
	ACP	鉄 絲 セ メ ン ト 管	
	VP	硬質塩化ビニル管	
	PP	鋼 管	
	SP	ボツロビレン管	
	HP	コンクリート管	
	PE	ポリエチレン管	
	GP	鉛 管	
	WGP	耐酸性塩化ビニル管	
	SSS	ステンレス管	
SGP	硬質塩化ビニルラッピング鋼管		
SGPVB	硬質塩化ビニルラッピング鋼管		
VLP	硬質塩化ビニルラッピング鋼管		
NCP	ナイロラッピング鋼管		
DKC○パイプ	DKC○パイプ		
ETC	不 燃 管		
フレキシブル管	フレキシブル管		
呼び名	同しと管		

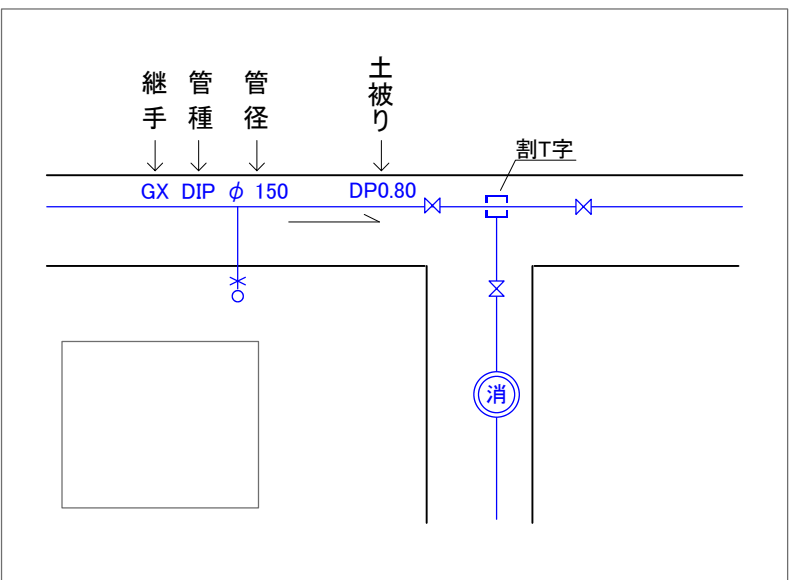

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

