


守谷市

09-23	09-24	09-25
	14-04	14-05
	14-09	14-10



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		通気導水管	
		工業用水管	
		配水管	
		配水管に準ずる給水管	
		給水管	
		給水不燃管	
		熱管	
		制氷管	
		消火栓弁	
		消火栓車口	
		消火栓取出口	
		空気を引付消火栓	
		空気弁	
		カラムレロー式空気弁	
		変圧弁	
		片開弁	
		蝶阀	
	弁類の表示		蝶止弁
			閉止水孔
		蝶止閥	
		不可動止水継手(スリッパ)	
		可動止水継手	
		排水割字	
		排水池	
		井戸	
		量水器	
		止水量規	
		元止水栓	
		ポンプ	
		受水槽	
管の材質		A DGP A C DGP	A形ダブル鋼鉄管
		K DDP K C DCP	K形ダブル鋼鉄管
		T DTP T C DCP	T形ダブル鋼鉄管
	GX DDP GX C DCP	GX形ダブル鋼鉄管	
	NS DDP NS C DCP	NS形ダブル鋼鉄管	
	SIL DDP SIL C DCP	S形ダブル鋼鉄管	
	ACP ACP	緑 綑 セメント管	
	VP	硬質塩化ビニル管	
	PP	銅 管	
	SP	ボロボロレン管	
	HP	コンクリート管	
	PE	ポリエチレン管	
	GF	ガラス管	
	NOP	耐酸性塩化ビニル管	
	SUS	ステンレス管	
	SGP	硬質塩化ビニルコウティング鋼管	
	SDPB	硬質塩化ビニルコウティング鋼管	
VLP	硬質塩化ビニルコウティング鋼管		
NCP	ナイロンコウティング鋼管		
DKC○パイプ	DKC○パイプ		
ETC	未 明 管		
フレキシブル管	フレキシブル管		
呼び名	同と違う		

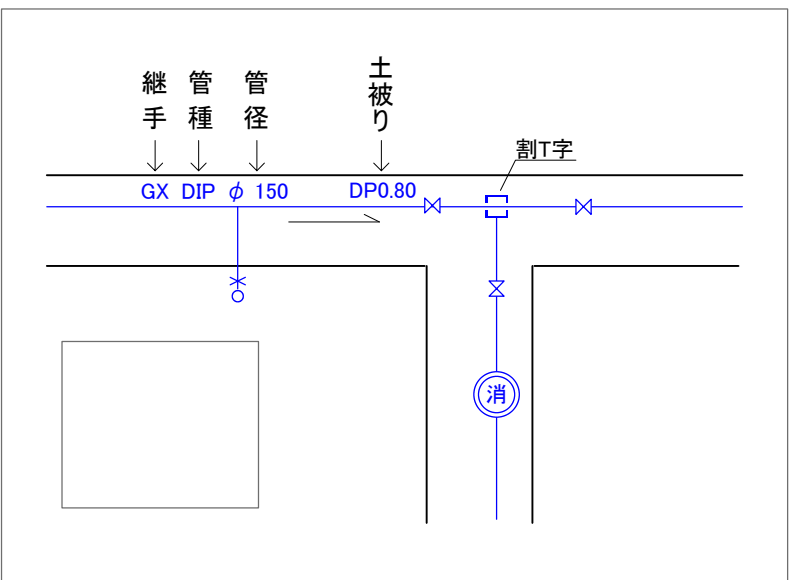

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m