


守谷市

11-25	12-21	12-22
16-05	17-01	
16-10	17-06	17-07



凡 例		
	記 号	種 別
管の表示		導水管
		排水・湯水管
		工業用水
		配水管
		配水管に準ずる給水管
		給水管
		給水不明管
		耐 震
		耐火水管
		開閉水井
弁類の表示		消火栓兼口
		消火栓兼出口
		空気弁付湯火栓
		空気弁
		カムレバークロック空気弁
		変化点
		片差弁
		警 報
		湯 天 井
		雨 水 孔
		湯 床 間
		不燃製水素弁（ストッパー）
		不 燃 水 割 T 字
		配水池
		井 戸
	管の材質	
		止水栓
		元金水栓
		ポンプ
		受水槽
A DDP		A形ポリウム緑線管
K DDP		K形ポリウム緑線管
T DDP		T形ポリウム緑線管
GX DDP		GX形ポリウム緑線管
NS DDP		NS形ポリウム緑線管
S S DDP		S S形ポリウム緑線管
ACP		アクリル系セメント管
VP		硬質塩化ビニール管
PP		樹脂管
SP		ポリエチレン管
HP		ポリウレタン管
PE		ポリエチレン管
GP		樹脂管
HVP		耐寒型硬質塩化ビニール管
SUS		ステンレス管
SGP	硬質塩化ビニールナリソング線管	
SGP内	硬質塩化ビニールナリソング線管	
NCP	硬質塩化ビニールナリソング線管	
VUP	ナイロブコチャック線管	
DCH-TMFB	Dクロムトバイド	
ETC	不 明 管	
フレキシブル管	フレキシブル管	
可とう管	可とう管	

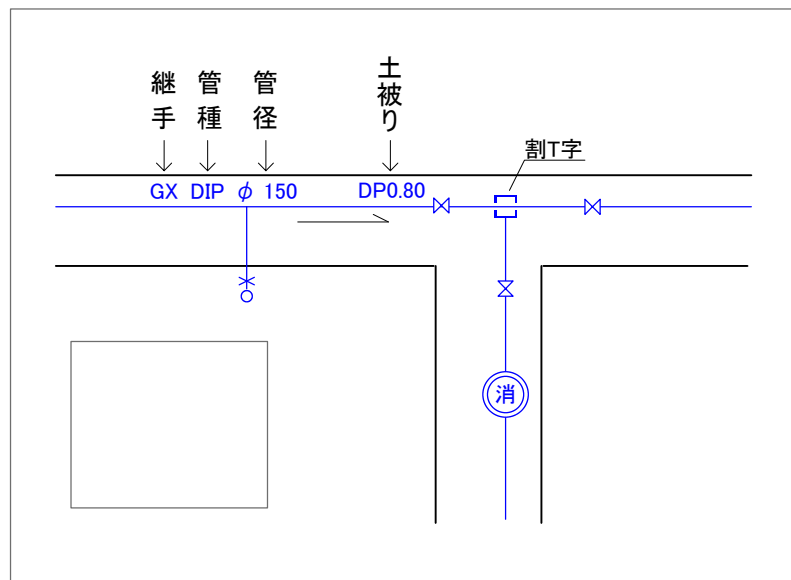

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

