


守谷市

16-05	17-01	
16-10	17-06	17-07
16-15	17-11	17-12



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		排水・湯水管	
		工業用水	
		配水管	
		配水管に準ずる給水管	
		給水管	
		給水不明管	
		耐 震	
		耐火水管	
		開閉水井	
弁類の表示		消火栓入口	
		消火栓出口	
		空気弁付消防栓	
		空気弁	
		カムレバークロック空気弁	
		変 化 点	
		片 流 れ	
		警 報	
		謀定弁	
		雨 水 孔	
		謀定閥	
		不燃水制水弁（ストッパー）	
		不 燃 水 割 T 字	
		配水池	
		井 戸	
	管の材質		量 水 栓
		止 水 栓	
		元 金 水 栓	
		ポンプ	
		受 水 槽	
ADP		ADDP	A形タテ方鋼線管
KDP		KDDP	K形タテ方鋼線管
TDP		TDDP	T形タテ方鋼線管
GXDP		GXDDP	GX形タテ方鋼線管
NSDP		NSDDP	NS形タテ方鋼線管
S S DP		S S DDP	S S形タテ方鋼線管
ACP		ACP	鉄 絡 セ メ ン ト 管
VP			硬質塩化ビニル管
PP			樹脂 管
SP			ポリプロピレン管
HP			ポリウレタン管
PE			ポリエチレン管
GP			樹脂 管
HVP			耐寒弾性硬質塩化ビニル管
SUS			ステンレス管
SUP		硬質塩化ビニルナリソング難燃管	
SGP半		硬質塩化ビニルナリソング難燃管	
NCP		硬質塩化ビニルナリソング難燃管	
VLP		ナイロブコチャック難燃管	
DCH-THフ		Dホコトタイプ	
ETC		不 明 管	
フレキシブル管		フレキシブル管	
可引管		引きうる管	

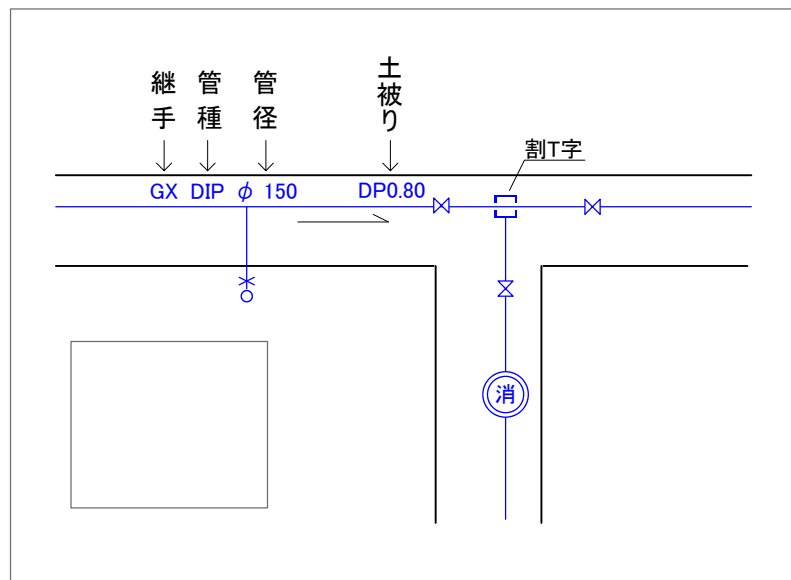

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m