


16-20	17-16	17-17
16-25	17-21	17-22
20-05	21-01	21-02



凡 例		
	記 号	種 別
管の表示		導水管
		排水・湯水管
		工業用水
		配水管
		配水管に準ずる給水管
		給水管
		給水不明管
		耐 震
		耐火水管
		開閉水井
弁類の表示		消火栓入口
		消火栓出口
		空気弁付消防栓
		空気弁
		カムレバークロック空気弁
		変 化 点
		片 差 弁
		警 報
		検 査 弁
		雨 水 孔
		検 査 口
		不凍水制氷引(ストッパー)
		不 凍 水 割 T 字
		配水池
		井 戸
		量水器
		止 水 栓
	元 金 水 栓	
	ポンプ	
	受水槽	
管の材質	A DDP	A形ポリプロピレン樹脂管
	K DDP	K形ポリプロピレン樹脂管
	T DDP	T形ポリプロピレン樹脂管
	GX DDP	GX形ポリプロピレン樹脂管
	NS DDP	NS形ポリプロピレン樹脂管
	S S DCP	S S形ポリプロピレン樹脂管
	ACP	アクリルセメント管
	VP	硬質塩化ビニール管
	PP	硬質塩化ビニール管
	SP	ポリオレフィン管
	HP	ポリウレタン管
	PE	ポリエチレン管
	GP	硬質塩化ビニール管
	HVP	耐寒性硬質塩化ビニール管
	SUS	ステンレス管
	SUP	硬質塩化ビニールナリソニンゴ銅管
SGP+H	硬質塩化ビニールナリソニンゴ銅管	
NCP	硬質塩化ビニールナリソニンゴ銅管	
VLP	ナイロブコチャング銅管	
DCH-TMFB	Dクロムメッキパイプ	
ETC	不 明 管	
フレキシブル管	フレキシブル管	
可とう管	可とう管	

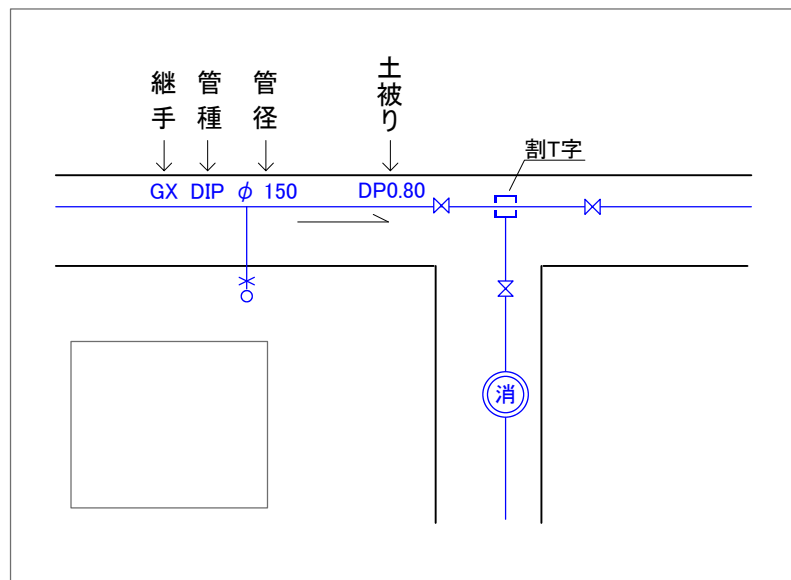

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

