



16-23	16-24	16-25
20-03	20-04	20-05
20-08	20-09	20-10

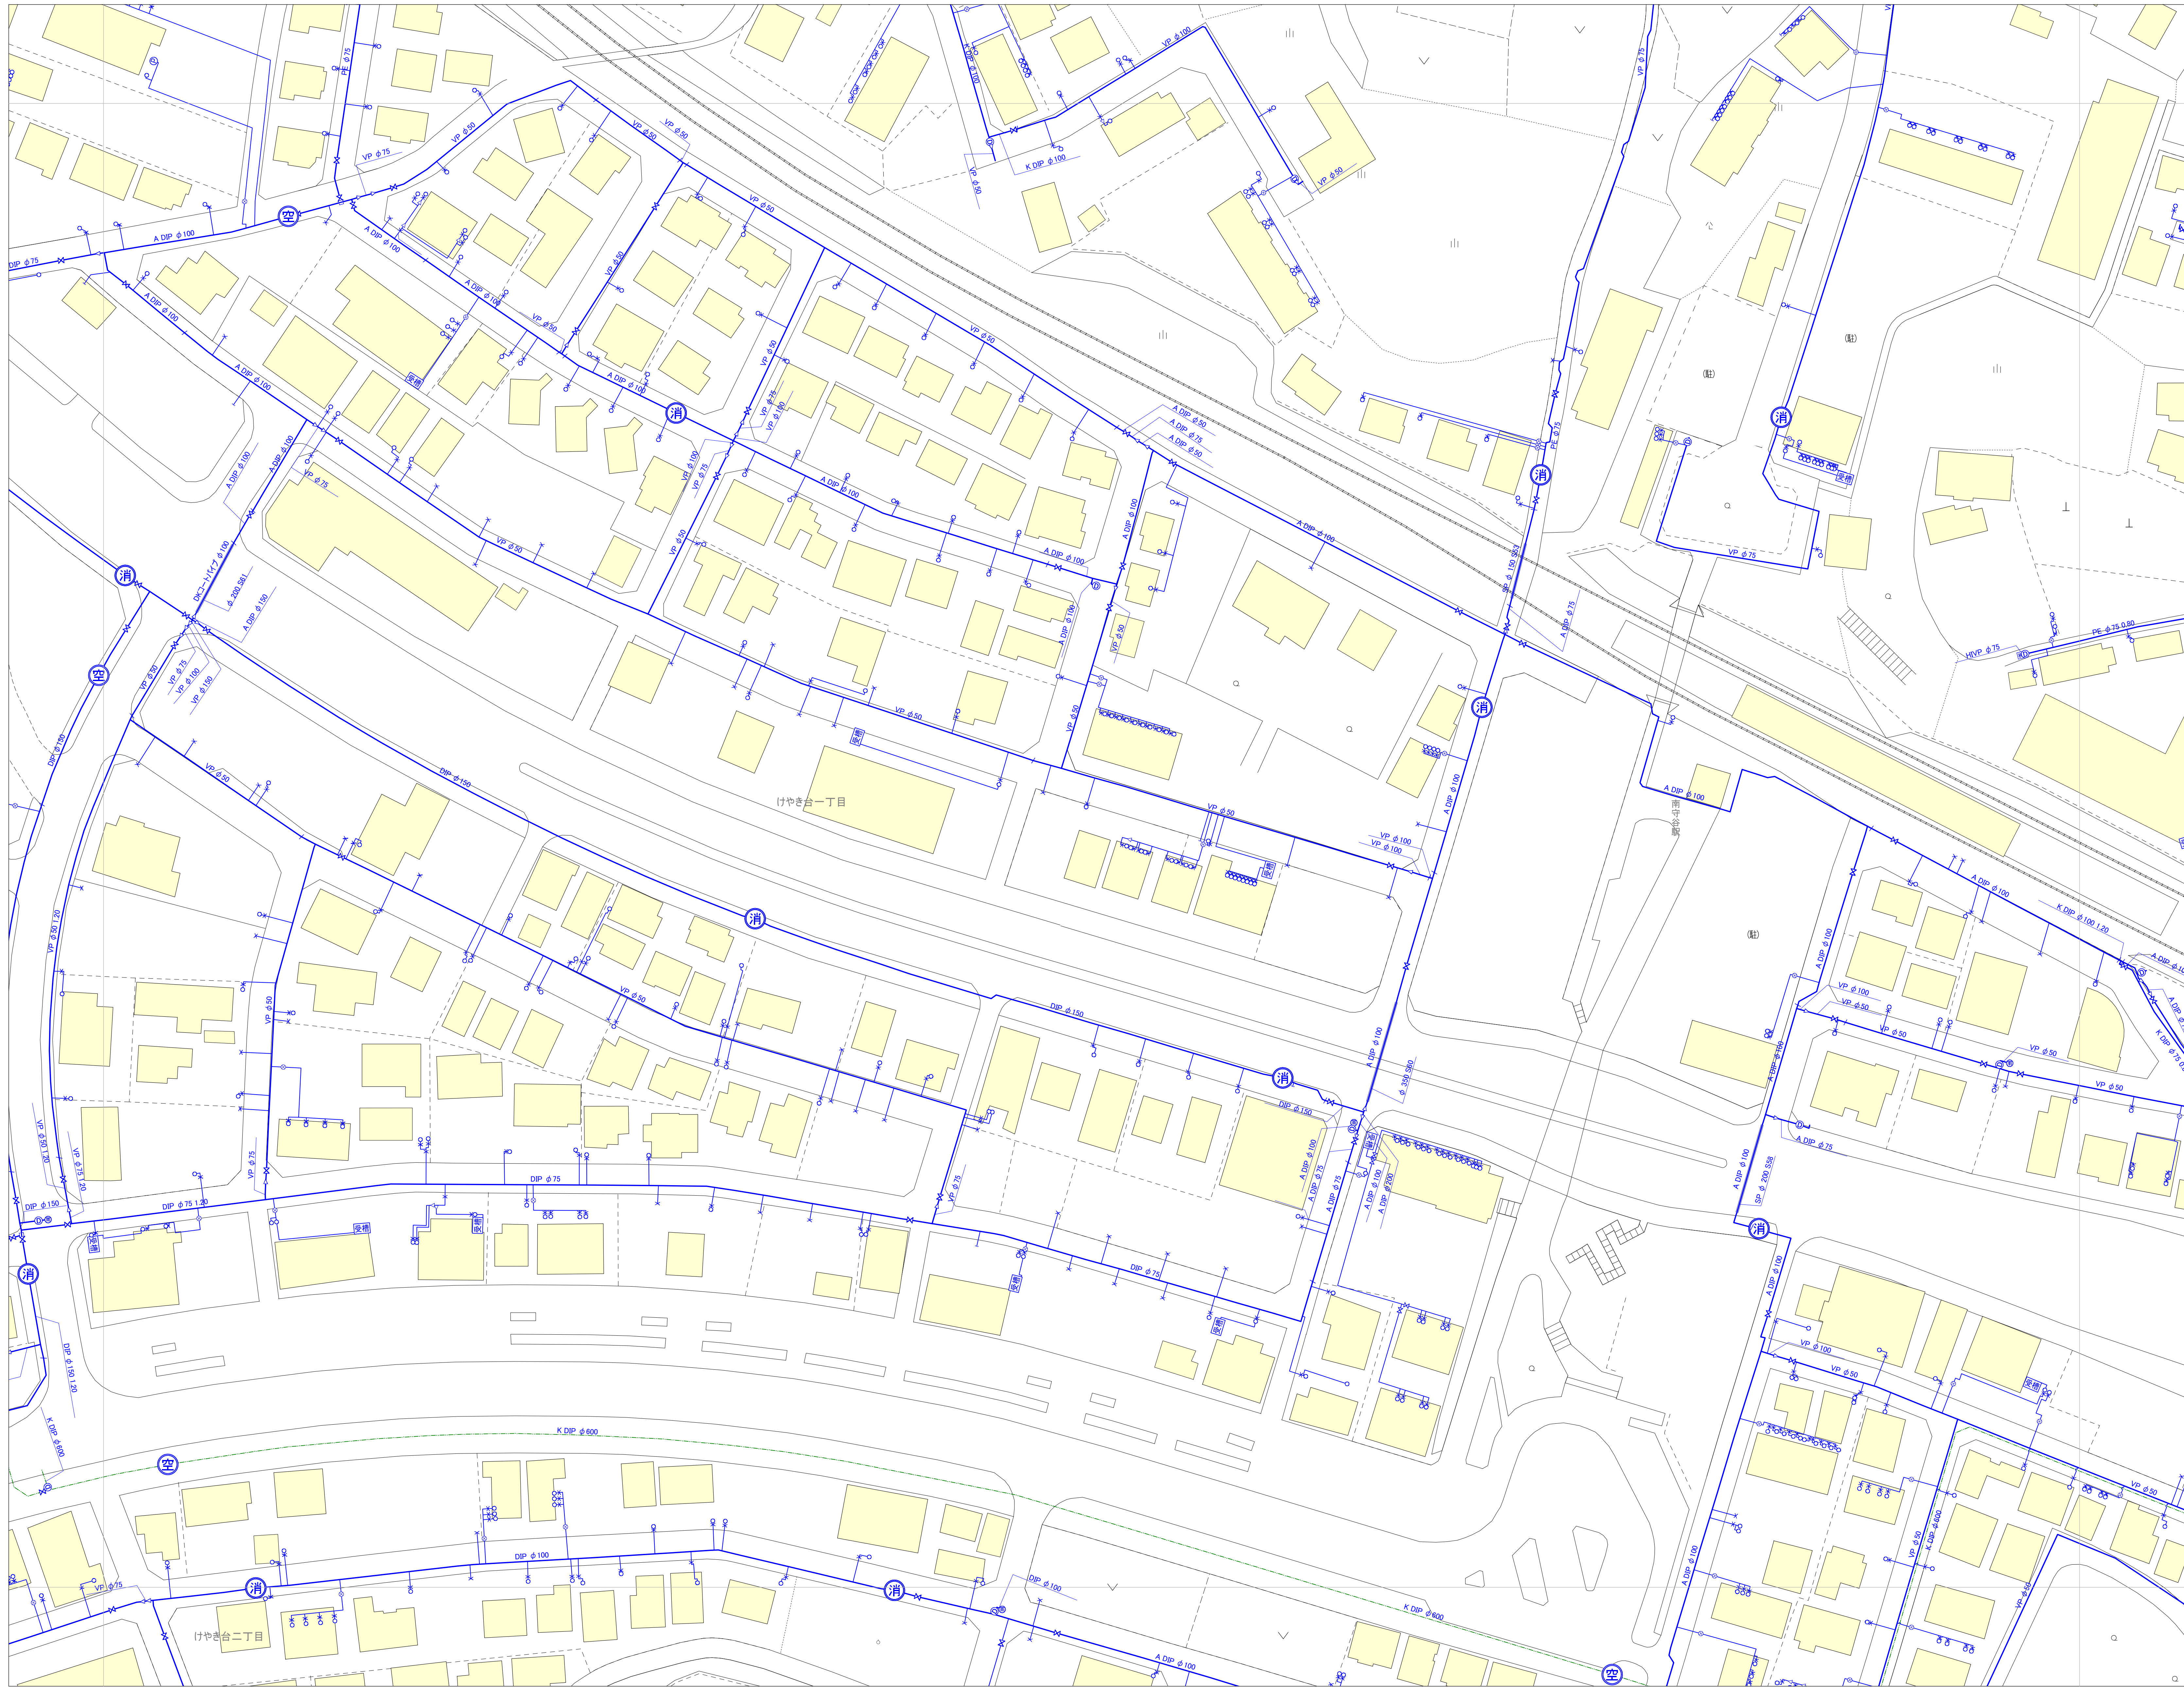

凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		暖気導水管	
		工業用水管	
		配水管	
		配水管に導する給水管	
		給水管	
		給水不明管	
		給水管	
		給水管	
		給水管	
		給水管	
		給水管	
		給水管	
		給水管	
		給水管	
井筒の表示		製氷弁	
		開製氷弁	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
		消火栓取口	
管の材質	A DDP	A DDP	A形クワイルド鉄管管
	K DDP	K DDP	K形クワイルド鉄管管
	T DDP	T DDP	T形クワイルド鉄管管
	GX DDP	GX DDP	GX形クワイルド鉄管管
	NS DDP	NS DDP	NS形クワイルド鉄管管
	SS DDP	SS DDP	SS形クワイルド鉄管管
	ACP	ACP	緑 結 セメント 管
	VP		硬質塩化ビニル管
	SP		鋼 管
	PP		ポリプロピレン管
	HP		コンクリート管
	FE		ポリエチレン管
	GP		鋼 管
	HDP		耐衝撃性硬質塩化ビニル管
	SSS		ステンレス管
	SDP		硬質塩化ビニルパイピング鋼管
	SPDP		硬質塩化ビニルパイピング鋼管
	VLP		硬質塩化ビニルパイピング鋼管
	NDP		ナロウジョイント鋼管
	DCOコトバ付		Dコトバ付
	ETC		不 明 管
	フタル酸系		フタル酸系管
	可とう管		可とう管

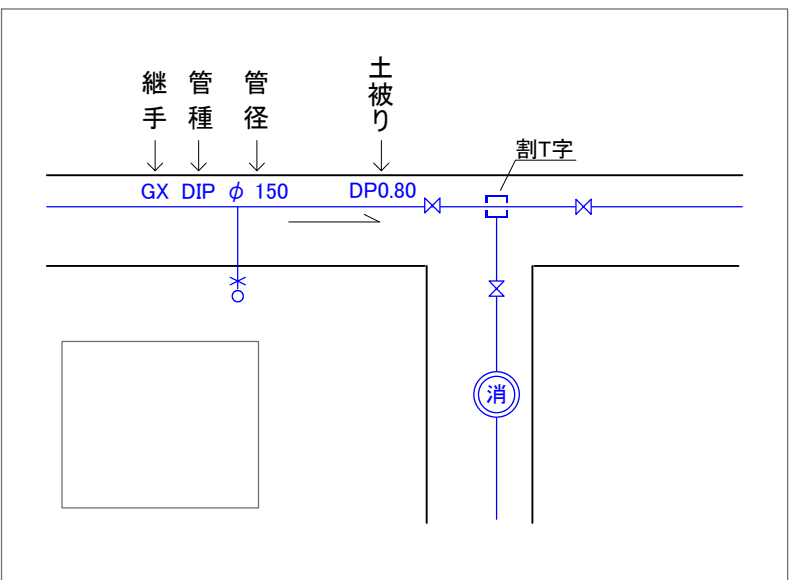

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m