


令和八年三月調製

16-24	16-25	17-21
20-04	20-05	21-01
20-09	20-10	21-06



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		儀水導水管	
		工業用水	
		配水管	
		配水管に導する給水管	
		給水管	
		給水不明管	
		熱管	
		制水弁	
		開制水弁	
		消火栓車口	
		消火栓出口	
		空気を付消火栓	
		空気弁	
		カルレバー	
		カルレバー・ロウ式空気弁	
		変圧点	
		片流弁	
		管帽	
	弁鎖の表示		閉鎖弁
		開鎖弁	
		開水孔	
		閉鎖網	
		不流動制御用（ストップ）	
		不流動制御丁字	
		配水池	
		井戸	
		量水器	
		止水栓	
		元止水栓	
		ポンプ	
		受水槽	
管の材質		A DP A DGP	A形タテラシ鋼鉄管
		K DP K DGP	K形タテラシ鋼鉄管
		T DP T DGP	T形タテラシ鋼鉄管
	GX DP GX DGP	GX形タテラシ鋼鉄管	
	NS DP NS DGP	NS形タテラシ鋼鉄管	
	SIL DP SIL DGP	S形タテラシ鋼鉄管	
	ACP ACP	鉛 絞 セ メ ン ト 管	
	VP	硬質塩化ビニル管	
	PP	銅 管	
	SP	ボロボレン管	
	HP	コンクリート管	
	PE	ポリエチレン管	
	GF	ガラス管	
	HDP	耐酸性塩化ビニル管	
	SUS	ステンレス管	
	SGP	硬質塩化ビニルコヤニング鋼管	
	SGPB	硬質塩化ビニルコヤニング鋼管	
VLP	硬質塩化ビニルコヤニング鋼管		
NOP	ナイロコヤニング鋼管		
DKO-パイプ	DKO-パイプ		
ETC	未 明 管		
フレキシブル管	フレキシブル管		
呼び名	同と違う		

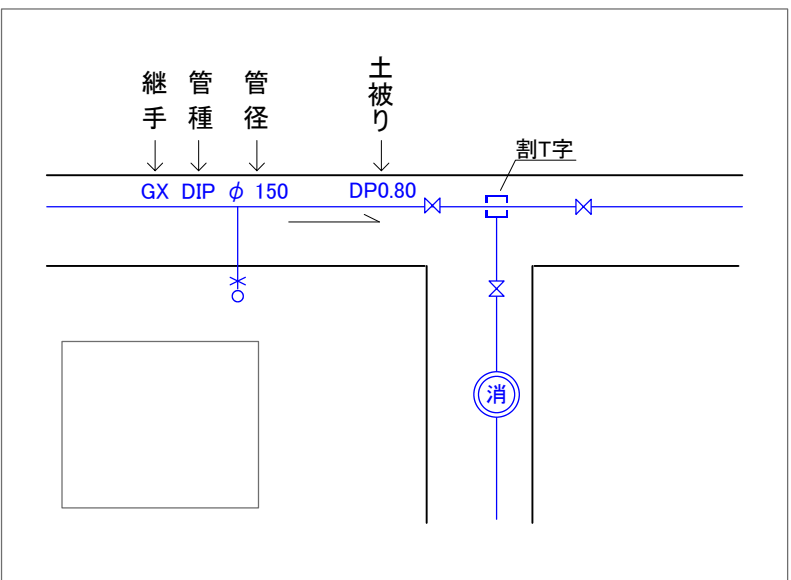

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承願います。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

20-05