


20-03	20-04	20-05
20-08	20-09	20-10
20-13	20-14	20-15



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		通気導水管	
		工業用水管	
		配水管	
		配水管に準ずる給水管	
		給水管	
		給水不閉管	
		熱管	
		制氷管	
		消火栓弁	
		消火栓車口	
		消火栓出口	
		空気を付消火栓	
		空気弁	
		カラムレバー式空気弁	
		変圧点	
		片流管	
		管帽	
	弁鎖の表示		閉鎖弁
			開水孔
		閉鎖閥	
		不動止水制水（ストップ）弁	
		不閉水割丁字	
		配水池	
		井戸	
		量水器	
		止水栓	
		元止水栓	
		ポンプ	
		受水槽	
管の材質		A DGP	A形タテラシ線鉄管
		K DDP	K形タテラシ線鉄管
		T DDP	T形タテラシ線鉄管
		GX DDP	GX形タテラシ線鉄管
	NS DDP	NS形タテラシ線鉄管	
	SIL DDP	S形タテラシ線鉄管	
	ACP	R線セメント管	
	VP	硬質塩化ビニル管	
	PP	鋼管	
	SP	ボロボロレン管	
	HP	コンクリート管	
	PE	ポリエチレン管	
	GF	ガラス管	
	NOP	耐酸性塩化ビニル管	
	SUS	ステンレス管	
	SGP	硬質塩化ビニルコウティング鋼管	
	SDPB	硬質塩化ビニルコウティング鋼管	
VLP	硬質塩化ビニルコウティング鋼管		
NCP	軟質塩化ビニルコウティング鋼管		
DKC○パイプ	DKC○パイプ		
ETC	その他		
フレキシブル管	フレキシブル管		
呼び名	同しと名		

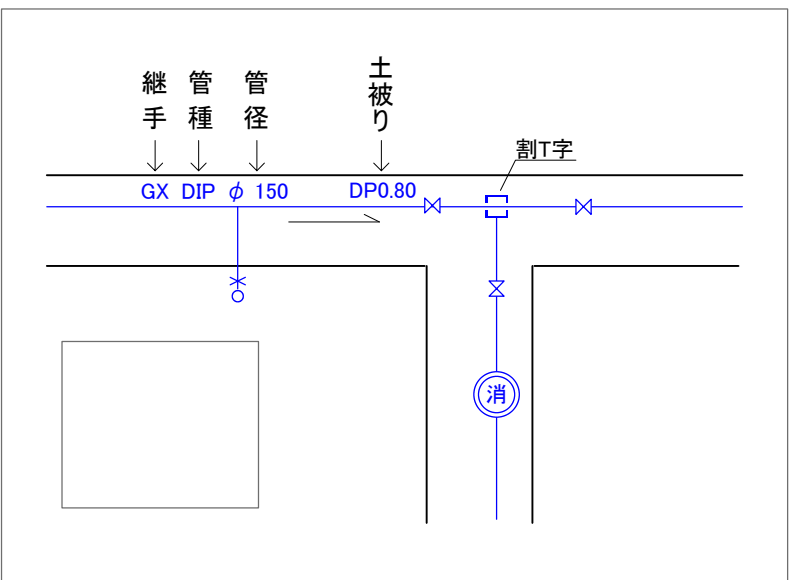

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m