


守谷市

20-06	20-07	20-08
20-11	20-12	20-13
20-16	20-17	20-18



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		排水・排水管	
		工業用水	
		配水管	
		配水管に準ずる給水管	
		給水管	
		給水管 不明管	
		輸 送	
弁種の表示		制水弁	
		制断水弁	
		消火栓 口	
		消火栓 出口	
		空気弁 付 消防栓	
		空気弁	
		カムレバー	
		変 化 点	
		片 差 弁	
		管 帽	
		排水弁	
		雨水 入 孔	
		排水 孔	
		不凍水取水用（ストッパー）	
		不 凍 水 割 T 字	
		配 水池	
		井 戸	
	管の材質		量 水 器
		止 水 栓	
		止 水 栓	
		ボ ン プ	
		受 水 槽	
A DGP		A DGP	A形ポリアルミ線管
K DGP		K DGP	K形ポリアルミ線管
T DGP		T DGP	T形ポリアルミ線管
OX DGP		OX DGP	OX形ポリアルミ線管
NS DGP		NS DGP	NS形ポリアルミ線管
SII DGP		SII DGP	SII形ポリアルミ線管
ADP		ADP	硬 質 プ ー レ ン 管
VP			硬質塩化ビニル管
SP			銅 管
PP			ポリプロピレン管
HP			ポリウレタン管
PE			ポリエチレン管
GP			銅 管
HGP		耐寒型塩化ビニル管	
SUS		ステンレス管	
SDF		建築用塩化ビニル管（コシ）線管	
SGPWB		建築用塩化ビニル管（コシ）線管	
NSP		建築用塩化ビニル管（コシ）線管	
VGP		ナイロブコイソプレ線管	
DCM-THFブ		DKコートパイプ	
ETC		不 明 管	
フレキシブル管		フレキシブル管	
可とう管		可とう管	

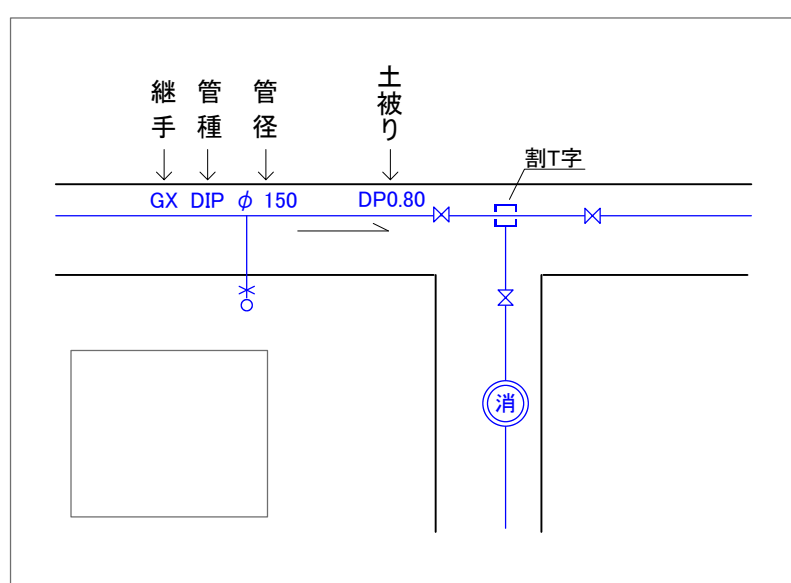

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

