


令和八年三月調製

守谷市上水道台帳管理図

20-11	20-12	20-13
20-16	20-17	20-18
20-21	20-22	20-23



凡 例		
記 号	種 別	
—	導 水 管	
---	埋 入 導 水 管	
---	工 業 用 水	
---	配 水 管	
---	配 水 管 に 属 する 給 水 管	
---	給 水 管	
---	給 水 不 明 管	
---	給 水 管	
井 栓 の 表 示		
—	制 水 弁	
—	閉 鎖 水 弁	
消	消 火 栓 取 出 口	
消	消 火 栓 取 出 口	
消	空 気 弁 付 消 火 栓	
空	空 気 弁	
空	カムレバー式空気弁	
—	変 化 点	
—	片 落 弁	
—	管 継 ぎ	
—	排 泥 弁	
—	雨 水 人 孔	
—	排 泥 閘	
—	不 断 水 制 水 弁 (ストップバー)	
—	不 断 水 制 T 字	
配	配 水 池	
井	井 戸	
—	量 水 器	
—	止 水 栓	
—	元 止 水 栓	
—	ボ ン プ	
—	受 水 槽	
管 の 材 質		
A DIP	A DIP	A形ダクタイル鉄管
K DIP	K DIP	K形ダクタイル鉄管
T DIP	T DIP	T形ダクタイル鉄管
GX DIP	GX DIP	GX形ダクタイル鉄管
NS DIP	NS DIP	NS形ダクタイル鉄管
S II DIP	S II DIP	S II形ダクタイル鉄管
ACP	ACP	右 継 ぎ モ ン ド 管
VP	VP	硬質塩化ビニール管
SP	SP	鋼 管
PP	PP	ポリプロピレン管
HP	HP	コンクリート管
PE	PE	ポリエチレン管
GP	GP	鋼 管
HPVP	HPVP	耐衝撃性硬質塩化ビニール管
SUS	SUS	ステンレス管
SGP	SGP	硬質塩化ビニールライニング鋼管
SGVPB	SGVPB	硬質塩化ビニールライニング鋼管
VLP	VLP	硬質塩化ビニールライニング鋼管
NCP	NCP	ナイロンコーティング鋼管
DKC-トイフ	DKC-トイフ	D KC-トイフ
ETC	ETC	不 明 管
フレキシブル管	フレキシブル管	フレキシブル管
明土管	明土管	明土管

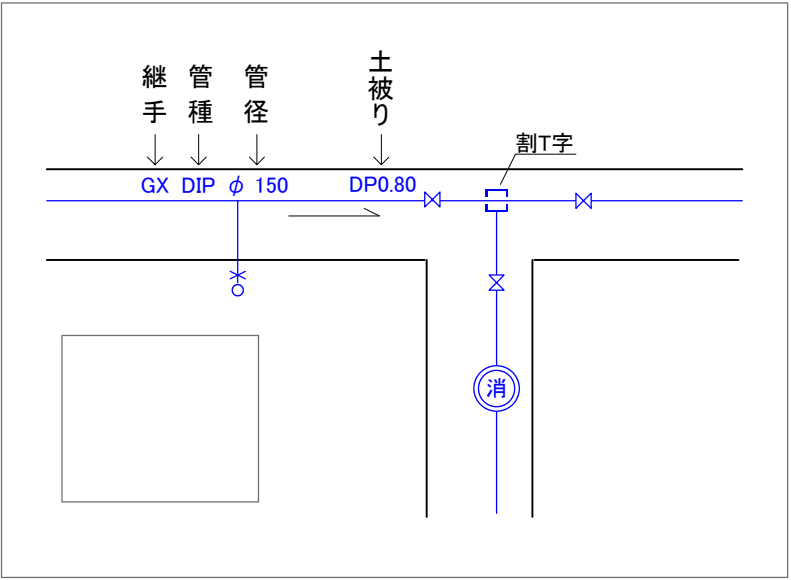

守 谷 市

・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承願います。

1:500

