


守谷市

21-06	21-07	
21-11	21-12	



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		排水・湯水管	
		工業用水	
		配水管	
		配水管に準ずる給水管	
		給水管	
		給水不閉管	
		融雪	
		融水弁	
		融製水井	
		消火栓入口	
		消火栓出口	
		空気弁付消火栓	
		空気弁	
弁柱の表示		カムレバーストック式空気弁	
		変化点	
		片浮弁	
		警報	
		閉鎖弁	
		開水孔	
		閉鎖閥	
		平板制御水弁(ストッパー)	
		配水割寸丁	
		配水池	
		井戸	
		量水器	
		止水栓	
		元水栓	
	ポンプ		
管の材質		受水槽	
	A DDP	A DDP	A形ケタケル鉄線管
	K DDP	K DDP	K形ケタケル鉄線管
	T DDP	T DDP	T形ケタケル鉄線管
	GX DDP	GX DDP	GX形ケタケル鉄線管
	NS DDP	NS DDP	NS形ケタケル鉄線管
	SII DDP	SII DDP	SII形ケタケル鉄線管
	ACP	ACP	鉛線セメント管
	VP		硬質塩化ビニール管
	SP		鋼管
	PP		ポリプロピレン管
	PE		コンクリート管
	HP		ポリエチレン管
	GP		銅管
HDPE		耐衝撃性硬質塩化ビニール管	
SUS		ステンレス管	
SGP		硬質塩化ビニールケタケル線管	
SGPVB		硬質塩化ビニールケタケル線管	
VLP		硬質塩化ビニールケタケル線管	
NGP		ナイロブチン酸銅管	
OKC-トイフ		DKC-トイフ	
ETC		不明管	
フレキシブル管		フレキシブル管	
可引管		可引管	

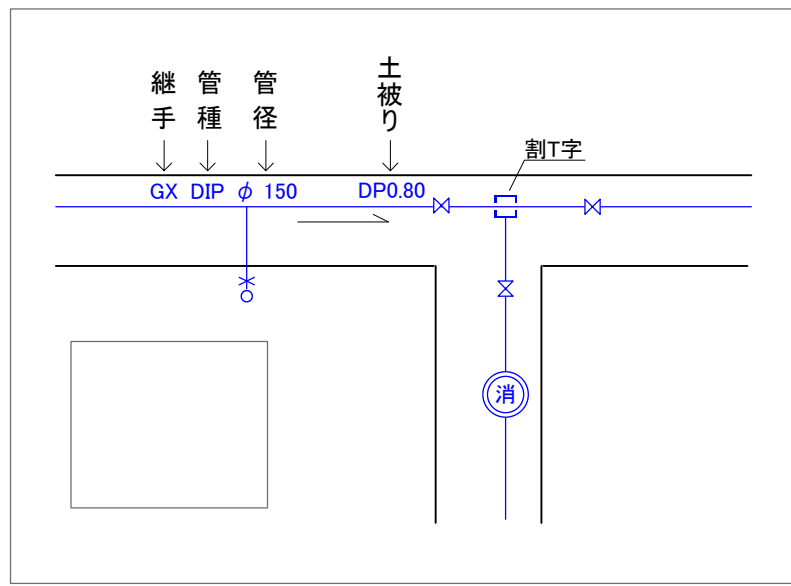

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

