


守谷市

15-01	15-02	15-03
15-06	15-07	15-08
15-11	15-12	15-13



凡 例		
	記 号	種 別
管の表示		排水 管
		風 水 湯 水 管
		工 業 用 水
		配 水 管 に 準 ず る 給 水 管
		給 水 管
		給 水 不 閉 管
		給 水
		給 水
		給 水
		給 水
井栓の表示		制 水 弁
		制 水 弁
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
		消 火 栓 汲 口
管の材質	A DDP	A 無垢タタラシ鉄製管
	K DDP	K 無垢タタラシ鉄製管
	T DDP	T 無垢タタラシ鉄製管
	OX DDP	OX 無垢タタラシ鉄製管
	NS DDP	NS 無垢タタラシ鉄製管
	S DDP	S 無垢タタラシ鉄製管
	ACP	鉄 継 合 せ 管
	VP	硬質塩化ビニル管
	SP	鋼 管
	PP	ポリプロピレン管
	HP	コンクリート管
	FE	ポリエチレン管
	GP	鋼 管
	HVP	耐腐食性硬質塩化ビニル管
	SUS	ステンレス管
	SGP	硬質塩化ビニル・タタラシ・鋼管
	SGP/B	硬質塩化ビニル・タタラシ・鋼管
VLP	硬質塩化ビニル・タタラシ・鋼管	
NCP	ナイロンのコンクリート管	
DKOコンパイプ	DKOコンパイプ	
ETC	不 明 管	
フレキシブル管	フレキシブル管	
可とう管	可とう管	

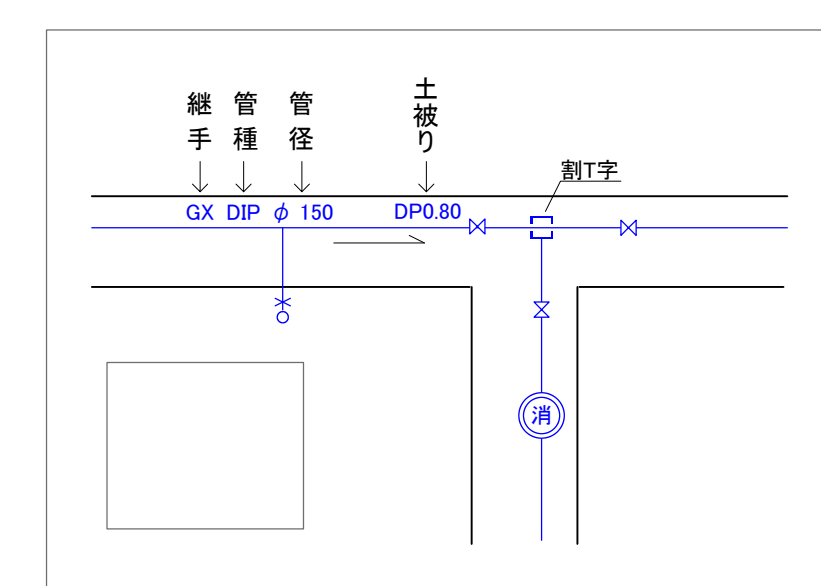

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m