


守谷市

15-19	15-20	16-16
15-24	15-25	16-21
19-04	19-05	20-01



	凡 例	
	記 号	種 別
管の表示		導水管
		風通し排水管
		工業用水管
		配水管
		配水管に接する給水管
		給水管
		給水不明管
		輸送管
		製氷管
		調製水井
		消火栓出口
		消火栓入口
		空気併付消火栓
		空気井
		カムレバーストック式空気井
		変圧点
井柱の表示		片立井
		巻揚機
		排水弁
		排水人孔
		排水閥
		不飽和排水（ストッパー）
		不飽和排水口予
		配水池
		井戸
		量水器
管の材質		止水栓
		元止水栓
		ポンプ
		受水槽
	A DGP	A形タテウチ線鋼管
	X DDP X KDCP	X形タテウチ線鋼管
	T DDP	T形タテウチ線鋼管
	GX DDP GX DCP	GX形タテウチ線鋼管
	NS DDP NS DCP	NS形タテウチ線鋼管
	SSE DDP SSE DCP	SE形タテウチ線鋼管
	ACP ACP	鉄線セメント管
	VP	硬質塩化ビニール管
	PP	銅管
	SP	ポリプロピレン管
	HP	コンクリート管
	PE	ポリエチレン管
	GF	炭素管
	HDP	鉛筆型垂直強度強化ビニール管
	SUS	ステンレス管
	SGP	建築用高純度エポキシ樹脂管
	SGPBV	建築用高純度エポキシ樹脂管
	VLP	建築用高純度エポキシ樹脂管
	NCP	ナイロブコニング鋼管
	DKC-ノットパイプ	DKC-ノットパイプ
	ETC	その他
	フレキシブル管	フレキシブル管
	可とう管	可とう管

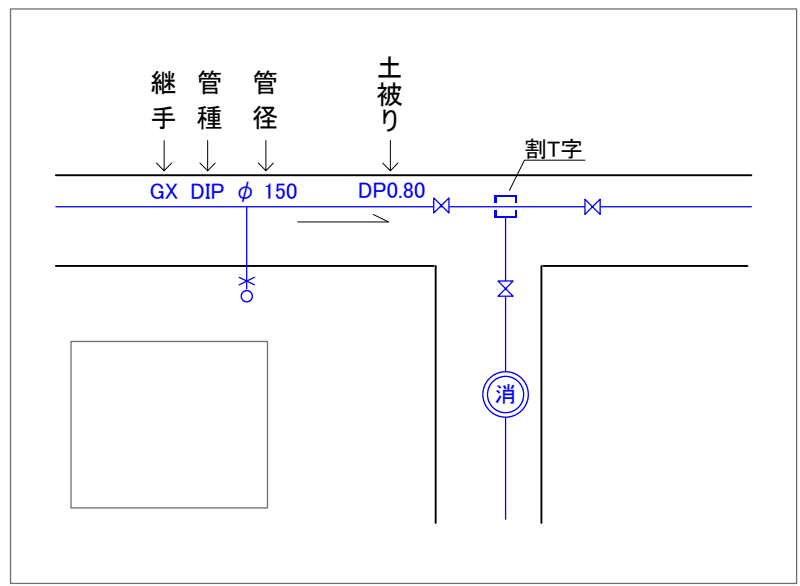

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

