


守谷市

10-25	11-21	11-22
15-05	16-01	16-02
15-10	16-06	16-07



凡 例		
	記 号	種 別
管の表示		導水管
		排水・導水・水管
		工業用水
		配水管
		配水管に準ずる給水管
		給水管
		給水不明管
		軸管
		制水弁
		閉鎖水井
		消火栓・取水口
		消火栓・双口
		空気を付与消火栓
		空気弁
		カムレバー・ロック式空気弁
	井格の表示	
		片流弁
		閥
		検泥弁
		雨水入孔
		検泥閥
		不排水制水弁(ストッパー)
		不排水制丁字
		配水池
		井戸
		量水器
		止水栓
		元止水栓
		ポンプ
		受水槽
管の材質		A DCP K DCP T DCP GX DCP NS DCP SS DCP ACP
	VP	硬質塩化ビニル管
	SP	鋼 管
	PP	ポリプロピレン管
	HP	コンクリート管
	FE	ポリエチレン管
	GP	銅 管
	HMP	耐摩耗性硬質塩化ビニル管
	SUS	ステンレス管
	SDP	硬質塩化ビニルライニング鋼管
	SOPB	硬質塩化ビニルライニング鋼管
	NLP	硬質塩化ビニルライニング鋼管
	VDP	ナイロンライニング鋼管
	DCO・DTP	DCTコートパイプ
	ETC	不 明 管
	フレキシブル管	フレキシブル管
可処分管	可とう管	

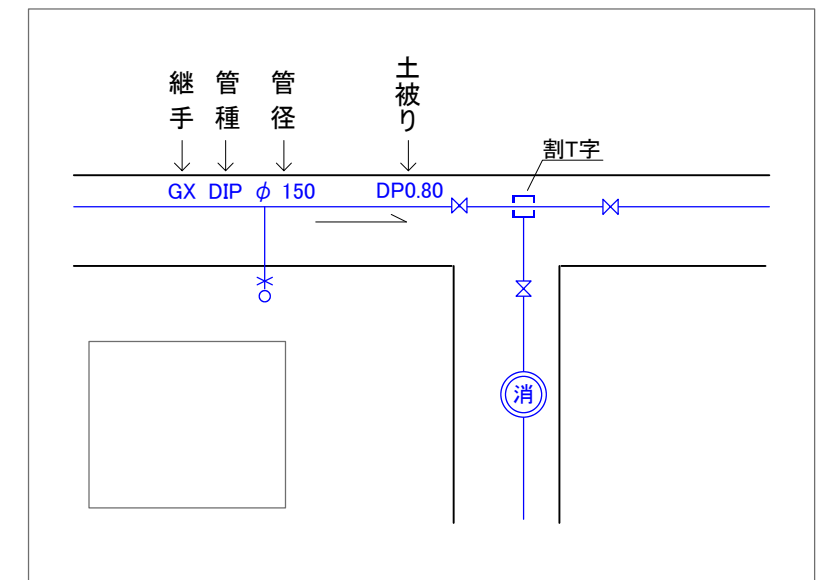

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m