


11-22	11-23	11-24
16-02	16-03	16-04
16-07	16-08	16-09



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		排水・通気管	
		工業用水管	
		配水管に準ずる給水管	
		給水管	
		給水不明管	
		勘定管	
		無水管	
		開閉水井	
		消火栓取出口	
		消火栓入口	
		空気弁付消火栓	
		空気弁	
		カムレバークラック空気弁	
		変換点	
	井栓の表示		片流れ井
		普通井	
		線路井	
		間水人孔	
		線路井	
		不燃水喉水斗(スリッパ)	
		不 断 水 割 T 字	
		配水池	
		井 戸	
		変 換 点	
		元 止 水 栓	
		ポンプ	
		変換槽	
管の材質		A DDP A DGP	A形ガラス繊維管
		K DDP K DGP	K形ガラス繊維管
		T DDP T DGP	T形ガラス繊維管
	GX DDP GX DGP	GX形ガラス繊維管	
	NS DDP NS DGP	NS形ガラス繊維管	
	S S DDP S S DGP	S S形ガラス繊維管	
	ACP ACP	石 綿 セ ー メ ン ト 管	
	VP	硬質塩化ビニル管	
	PP	鋼 管	
	SP	ポリプロピレン管	
	HP	コンクリート管	
	FE	ポリエチレン管	
	GP	鋼 管	
	HWP	耐衝撃性塩化ビニル管	
	SIS	ステンレス管	
	SOP	建築用塩化ビニル樹脂コウシエ管	
	SOP/B	建築用塩化ビニル樹脂コウシエ管(鋼索用)	
	NLP	建築用塩化ビニル樹脂コウシエ管	
VUP	ナロウコアリング鋼管		
DCKO-パイプ	DCKO-パイプ		
ETC	不 明 管		
フレキシブル管	フレキシブル管		
可引管	可とう管		

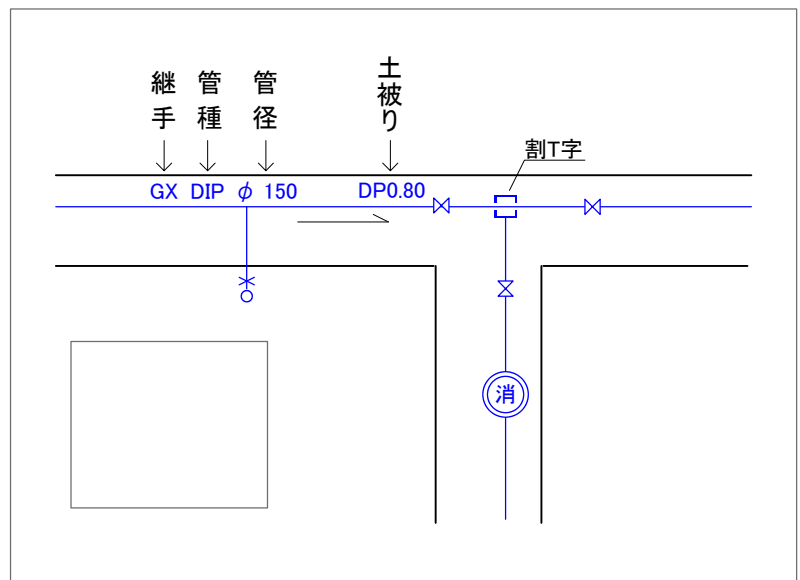

守谷市

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m