

令和八年三月調製


16-11

守谷市上水道台帳管理図

15-10	16-06	16-07
15-15	16-11	16-12
15-20	16-16	16-17



管の表示	凡 例	
	記 号	種 別
管の表示		導 水 管
		工 業 用 水
		配 水 管
		配水管に接する給水管
		給 水 管
		給 水 不 明 管
		給 水
		給 水
		給 水
		給 水
井 栓 の 表 示		制 水 弁
		閉 鎖 水 弁
		消 火 栓 取 口
		消 火 栓 取 口
		空 気 弁 付 消 火 栓
		空 気 弁
		カムレバーロック式空気弁
		変 化 点
		片 落 弁
		管 継 ぎ
管 の 材 質		鉄 管
		雨水人孔
		鉄 道 橋
		不 断 水 制 水 弁 (ス ト ッ パ ー)
		不 断 水 制 T 字
		配 水 池
		井 戸
		量 水 器
		止 水 栓
		元 止 水 栓
管 の 材 質		ボ ン プ
		受 水 槽
	A DIP	A 形 タタイル 継 ぎ 管
	A DCP	A 形 タタイル 継 ぎ 管
	K DIP	K 形 タタイル 継 ぎ 管
	K DCP	K 形 タタイル 継 ぎ 管
	T DIP	T 形 タタイル 継 ぎ 管
	T DCP	T 形 タタイル 継 ぎ 管
	GX DIP	GX 形 タタイル 継 ぎ 管
	GX DCP	GX 形 タタイル 継 ぎ 管
管 の 材 質	NS DIP	NS 形 タタイル 継 ぎ 管
	NS DCP	NS 形 タタイル 継 ぎ 管
	S II DIP	S II 形 タタイル 継 ぎ 管
	S II DCP	S II 形 タタイル 継 ぎ 管
	ACP	右 側 モ デ ル ト 管
	ACP	右 側 モ デ ル ト 管
	VP	硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管
	VP	硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管
	PP	ポリプロピレン 管
	HP	コンクリート 管
管 の 材 質	PE	ポリエチレン 管
	GP	鋼 管
	HPVP	耐 腐 蝕 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管
	SUS	ス テ ン レ ス 管
	SGP	硬 質 塩 化 ビ ニ ル ラ イ ン ン グ 鋼 管
	SGPVB	硬 質 塩 化 ビ ニ ル ラ イ ン ン グ 鋼 管
	VLP	硬 質 塩 化 ビ ニ ル ラ イ ン ン グ 鋼 管
	NCP	ナイロ ン コ ー ティ ン グ 鋼 管
	DKC-トイバ	D K C-トイバ
	ETC	不 明 管
管 の 材 質	フレキシブル管	フレキシブル管
	現シ管	現シ管
	現シ管	現シ管
	現シ管	現シ管
	現シ管	現シ管
	現シ管	現シ管
	現シ管	現シ管
	現シ管	現シ管
	現シ管	現シ管
	現シ管	現シ管

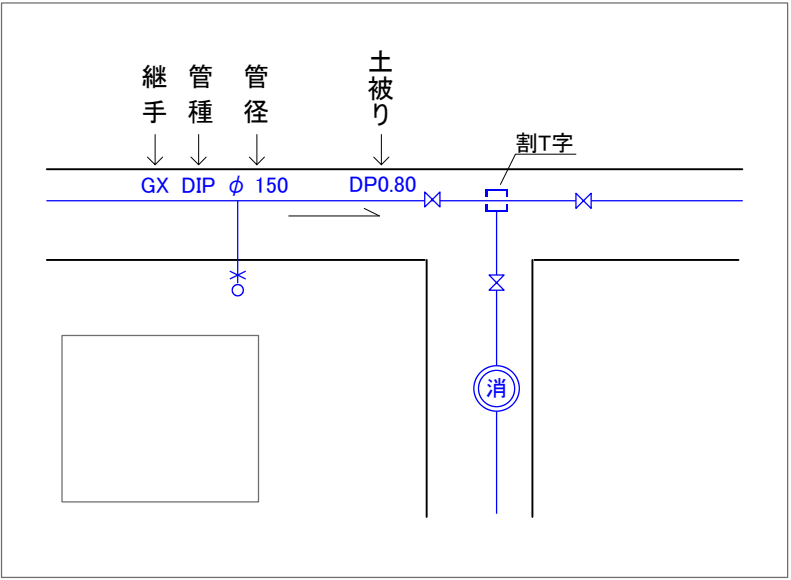

守谷市

・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

16-11