


守谷市

15-15	16-11	16-12
15-20	16-16	16-17
15-25	16-21	16-22



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		導水管	
		風通し排水管	
		工業用水管	
		配水管に接する給水管	
		給水管	
		給水不明管	
		勘定管	
		熱水管	
		調製水井	
		消火栓横口	
		消火栓直口	
		空気弁付消火栓	
		空気弁	
		カムレバークラック空気弁	
		変化点	
	井柱の表示		汚泥井
		溝蓋	
		線路井	
		雨水入孔	
		線路井	
		不燃水喉水斗(ストッパー)	
		不 断 水 割 T 字	
		配水池	
		井 戸	
		変 電 所	
		止 水 栓	
		ポンプ	
		変電機	
管の材質		A DDP A DGP	A形ガラス繊維管
		K DDP K DGP	K形ガラス繊維管
		T DDP T DGP	T形ガラス繊維管
	GX DDP GX DGP	GX形ガラス繊維管	
	NS DDP NS DGP	NS形ガラス繊維管	
	S S DDP S S DGP	S S形ガラス繊維管	
	ACP ACP	石 綿 セ ー メ ン ト 管	
	VP	硬質塩化ビニル管	
	PP	鋼 管	
	SP	ポリプロピレン管	
	HP	コンクリート管	
	FE	ポリエチレン管	
	GP	鋼 管	
	HVP	耐衝撃性塩化ビニル管	
	SIS	ステンレス管	
	SOP	建築用塩化ビニル樹脂管	
SOP/B	建築用塩化ビニル樹脂管		
NLP	建築用塩化ビニル樹脂管		
VUP	ナロコウパイヤ管		
DCKO-パイプ	DCKO-パイプ		
ETC	不 明 管		
フレキシブル管	フレキシブル管		
可引管	可とう管		

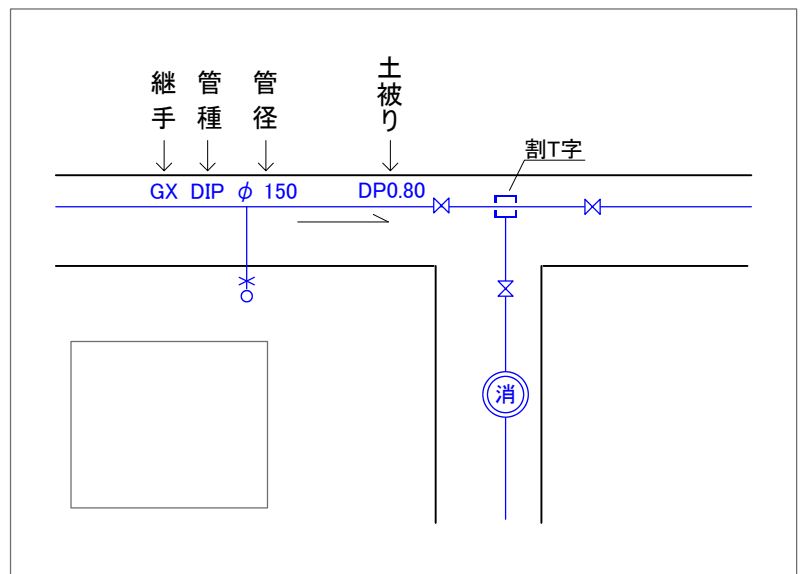

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m