


守谷市

16-17	16-18	16-19
16-22	16-23	16-24
20-02	20-03	20-04



凡 例			
	記 号	種 別	
管の表示		通 水 管	
		暖 水 導 水 管	
		工 業 用 水 管	
		配 水 管	
		配 水 管 に 準 ず る 給 水 管	
		給 水 管	
		給 水 不 明 管	
		断 管	
		断 水 弁	
		開 閉 水 弁	
弁格の表示		消 火 栓 単 口	
		消 火 栓 双 口	
		空 気 弁 付 消 火 栓	
		空 気 弁	
		カムレバローウ式空気弁	
		変 化 弁	
		片 弁	
		管 帽	
		検 査 弁	
		開 水 人 孔	
管の材質		検 査 側	
		不 断 水 制 水 弁 (スッパバー)	
		不 断 水 割 丁 字	
		配 水 池	
		井 戸	
		量 水 器	
		止 水 栓	
		元 水 水 栓	
		メ ン ン	
		受 水 機	
管の材質	A DCP	A DCP	A 種 グラウトル線鉄管
	K DCP	K DCP	K 種 グラウトル線鉄管
	T DCP	T DCP	T 種 グラウトル線鉄管
	GX DCP	GX DCP	GX 種 グラウトル線鉄管
	NS DCP	NS DCP	NS 種 グラウトル線鉄管
	S II DCP	S II DCP	S II 種 グラウトル線鉄管
	ACP	ACP	鉄 線 セ メ ン ト 管
	VP		硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管
	SP		銅 管
	PP		ポリプロピレン管
HP		コンクリート管	
FE		ポリエチレン管	
GP		銅 管	
HVP		耐 腐 蝕 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	
SUS		ス テ ン レ ー ス 管	
SDP		硬 質 塩 化 ビ ニ ル ラ ン グ リ ン グ 鋼 管	
SDP/B		硬 質 塩 化 ビ ニ ル ラ ン グ リ ン グ 鋼 管	
VLP		硬 質 塩 化 ビ ニ ル ラ ン グ リ ン グ 鋼 管	
NDP		ナイロン・ポリアミド鋼管	
DKC30パイプ		DKC30パイプ	
ETC		不 明 管	
フレキシブル管		フレキシブル管	
可とう管		可 とう 管	

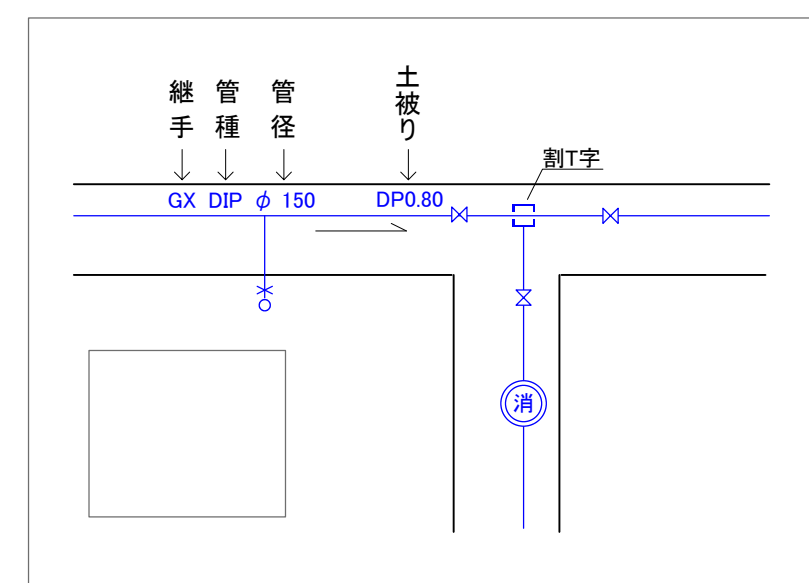

- ・守谷市に無断で、この図面の全部又は一部を複製することは、著作権法により禁止されています。
- ・この図面は、市の維持管理用図面ですので、実際とは異なる場合があります。現地を必ずご確認ください。
- ・この図面に関するトラブル等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

1:500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m